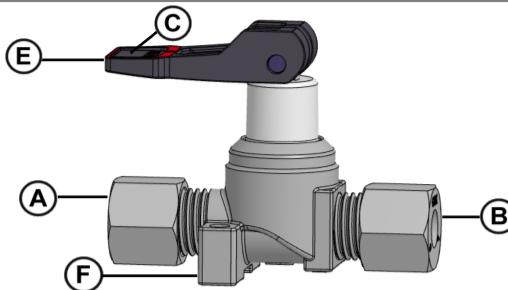
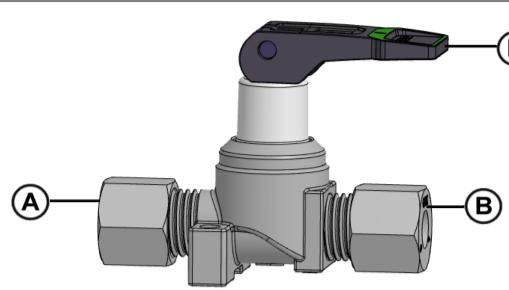
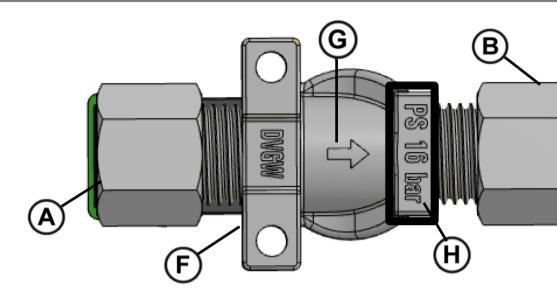

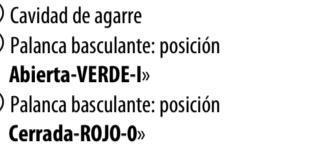

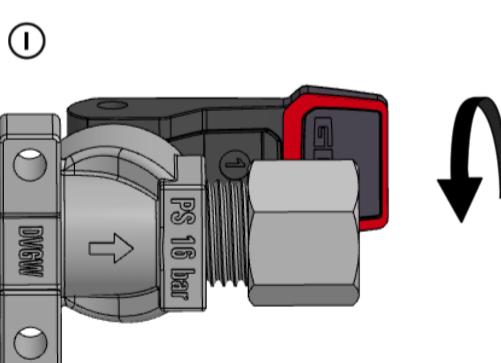


1	DE	EN	FR	ES	NL	IT
	Montage- und Bedienungsanleitung Kipphebel-Schnellschlussventil Typ KSV zum Einbau in eine Gasversorgungsleitung, um die Gaszufuhr zu angeschlossenen Verbrauchsgeräten zu „Öffnen“ oder zu „Schließen“	Assembly and operating instructions Rocker arm quick-acting stop valve type KSV for installation in a gas supply line, to “Open” or “Close” the gas supply to the connected consumer equipment	Instructions de montage et d'utilisation Vanne à fermeture rapide à levier basculant de type KSV P montage dans une conduite d'alimentation de gaz pour l'alimentation de gaz « Ouvrir » ou « Fermer » vers les consommateurs raccordés	Instrucciones de montaje y funcionamiento Válvula de cierre rápido de palanca basculante tipo KSV para montar en un tubo de alimentación de gas para «Abrir» o «Cerrar» la alimentación de gas a los consumidores conectados	Montage- en gebruiksaanwijzing Snelsluitventiel met tuimelschakelaar type KSV voor inbouw in de gasvoedingsleiding om de gastoever naar aangesloten verbruiksapparaten te ‘Openen’ of ‘Dicht’ te maken	Istruzioni di montaggio e d'utilizzo Bilanciere-valvola a chiusura rapida tipo KSV montaggio in tubi di alimentazione del gas, per “Aprire” o “Chiudere” l’alimentazione di gas verso gli apparecchi di consumo collegati
						
	 <p>(A) Eingangsanschluss (B) Ausgangsanschluss (C) Griffmulde (D) Kipphebel „Offen-GRÜN-1“-Stellung (E) Kipphebel „Geschlossen-ROT-0“-Stellung (F) Befestigungskonsole (G) Pfeil für Durchflussrichtung (H) max. zulässiger Druck</p>	 <p>(A) Inlet connector (B) Outlet connector (C) Grip recess (D) Rocker arm - “Open-GREEN” position 1 (E) Rocker arm “Closed-RED” position 0 (F) Mounting bracket (G) Arrow for flow direction (H) max. admissible pressure</p>	 <p>(A) Raccord d'entrée (B) Raccord de sortie (C) Poignée encastrée (D) Levier basculant - position « Ouvrit-VERT-1 » (E) Levier basculant - position « Fermé-ROUGE-1 » (F) Console de fixation (G) Flèche indiquant le sens du débit (H) Pression max. admissible</p>	 <p>(A) Conexión de entrada (B) Conexión de salida (C) Cavidad de agarre (D) Palanca basculante: posición Abierta-VERDE-1 (E) Palanca basculante: posición Cerrada-ROJO-0 (F) Consola de fijación (G) Flecha de sentido del caudal (H) Presión máx. admitida</p>	 <p>(A) Ingangsaansluiting (B) Uitgangsaansluiting (C) Greepuitsparing (D) Tuimelschakelaar ‘Open-GROEN’-I stand (E) Tuimelschakelaar ‘Dicht-ROOD’-0 stand (F) Bevestigingsconsole (G) Pijl voor stromingsrichting (H) max. toelaatbare druk</p>	 <p>(A) Raccordo di entrata (B) Raccordo di uscita (C) Maniglia incassata (D) Bilanciere - posizione “Aprire-VERDE-1” (E) Bilanciere - posizione “Aprire-ROSSO-0” (F) Supporto di fissaggio (G) Freccia per direzione di flusso (H) Pressione max ammessa</p>
	ZU DIESER ANLEITUNG	ABOUT THIS MANUAL	À PROPOS DE CETTE NOTICE	ACERCA DE ESTAS INSTRUCCIONES	OVER DEZE HANDLEIDING	NOTA SULLE PRESENTI ISTRUZIONI
	<ul style="list-style-type: none"> Diese Anleitung ist ein Teil des Produktes. Für den bestimmungsgemäßen Betrieb und zur Einhaltung der Gewährleistung ist diese Anleitung zu beachten und dem Betreiber auszuhändigen. Während der gesamten Benutzung aufzubewahren. Zusätzlich zu dieser Anleitung sind die nationalen Vorschriften, Gesetze und Installationsrichtlinien zu beachten. 	<ul style="list-style-type: none"> This manual is part of the product. This manual must be observed and handed over to the operator to ensure that the component operates as intended and to comply with the warranty terms. Keep it in a safe place while you are using the product. In addition to this manual, please also observe national regulations, laws, and installation guidelines. 	<ul style="list-style-type: none"> La présente notice fait partie intégrante du produit. Cette notice doit être observée et remise à l'exploitant en vue d'une exploitation conforme et pour respecter les conditions de garantie. À conserver pendant toute la durée d'utilisation. Outre cette notice, les prescriptions, lois et directives d'installation nationales doivent être respectées. 	<ul style="list-style-type: none"> Estas instrucciones forman parte del producto. Para cumplir el uso previsto y conservar la garantía, estas instrucciones deben cumplirse y entregarse al usuario. El usuario debe conservar estas instrucciones durante toda la vida de uso del producto. Además de estas instrucciones deben observarse las normativas, leyes y normas de instalación nacionales vigentes. 	<ul style="list-style-type: none"> Deze handleiding maakt deel uit van het product. Om het product volgens de voorschriften te kunnen gebruiken en in verband met de garantie moet deze handleiding in acht worden genomen en aan de gebruiker worden overhandigd. Bewaren gedurende de gehele gebruikssduur. Neem naast deze handleiding ook de nationale voorschriften, wetten en installatierichtlijnen in acht. 	<ul style="list-style-type: none"> Queste istruzioni sono parte integrante del prodotto. Per garantire un funzionamento conforme alla destinazione d'uso e per non compromettere la validità della garanzia, è necessario attenersi alle presenti istruzioni e consegnarle al gestore. Conservarle per tutto il periodo di utilizzo. Oltre alle presenti istruzioni, osservare le disposizioni, le leggi e le direttive di installazione valide nel Paese di utilizzo.
	ALLGEMEINE PRODUKTINFORMATION	GENERAL PRODUCT INFORMATION	INFORMATIONS GÉNÉRALES SUR LE PRODUIT	INFORMACIÓN GENERAL DEL PRODUCTO	ALGEMENE PRODUCTINFORMATIE	INFORMAZIONI GENERALI SUL PRODOTTO
	<p>Das Schnellschlussventil mit Kipphebel nach DIN 4817-1, zum Einbau in eine Gasversorgungsleitung, um die Gaszufuhr zum angeschlossenen Verbrauchsgerät zu „Öffnen“ oder zu „Schließen“. Dieses erfüllt die Anforderungen gemäß EN 1949, dass jedes einzelne Verbrauchsgerät über ein getrenntes Absperrenventil verfügen muss.</p> <ul style="list-style-type: none"> Keine Drosselung, nur volle „Offen“- bzw. „Geschlossen“-Stellung. Zum schnellen Öffnen und Schließen. 	<p>The quick-acting stop valve with rocker arm in accordance with DIN 4817-1, for installation in a gas supply line, to “Open” or “Close” the gas supply to the connected consumer equipment. This fulfills the requirements of EN 1949, that each individual piece of consumer equipment must have an isolated shut-off valve.</p> <ul style="list-style-type: none"> No regulating, only completely “Open” or “Closed” position. For fast opening and closing. 	<p>La vanne à fermeture rapide avec levier basculant selon la norme DIN 4817-1, montage dans une conduite d'alimentation de gaz pour « Ouvrir » ou « Fermer » l'alimentation de gaz vers le consommateur raccordé. Elle est conforme aux exigences de la norme EN 1949, selon lesquelles chaque consommateur doit posséder un robinet d'arrêt séparé.</p> <ul style="list-style-type: none"> Pas d'étranglement, uniquement position entièrement « Ouverte » ou « Fermée ». Pour une ouverture et une fermeture rapides. 	<p>Válvula de cierre rápido con palanca basculante de acuerdo con la norma DIN 4817-1, para montar en un tubo de alimentación de gas para «Abrir» o «Cerrar» la alimentación de gas a los consumidores conectados.</p> <ul style="list-style-type: none"> Cumple con los requisitos de la norma EN 1949, por los que cada consumidor debe disponer de una válvula de cierre independiente. Sin regulación, solo posición completa de «Abierta» y «Cerrada». Para una apertura y cierre rápidos. 	<p>Het snelsluitventiel met tuimelschakelaar conform DIN 4817-1, voor inbouw in een gasvoedingsleiding om de gastoever naar het aangesloten verbruiksapparaat te ‘Openen’ of te ‘Dicht’.</p> <ul style="list-style-type: none"> Die voert aan de vereiste conform EN 1949 dat ieder afzonderlijk verbruiksapparaat over een gescheiden afsluiter moet beschikken. Geen smoren, alleen volledige ‘Open’- of ‘Dicht’-stand. Voor snel openen en sluiten. 	<p>La valvola a chiusura rapida con bilanciere in conformità a DIN 4817-1 montaggio in tubi di alimentazione del gas, per “Aprire” o “Chiudere” l’alimentazione di gas verso l’apparecchio di consumo collegato.</p> <ul style="list-style-type: none"> Non soddisfa i requisiti ai sensi della EN 1949 per cui ogni singolo apparecchio di consumo deve essere dotato di una valvola d’intercettazione separata. Nessuna limitazione del flusso, solo posizione completamente “Aperta” o “Chiusa”. Per apertura e chiusura rapida.
	SICHERHEITSBEZOGENE HINWEISE	SAFETY ADVICE	CONSIGNES DE SÉCURITÉ	ADVERTENCIAS DE SEGURIDAD	VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN	AVVERTENZE SULLA SICUREZZA
	<ul style="list-style-type: none"> Ihre Sicherheit und die Sicherheit anderer ist uns sehr wichtig. Wir haben viele wichtige Sicherheitshinweise in dieser Montage- und Bedienungsanleitung zur Verfügung gestellt. Lesen und beachten Sie alle Sicherheitshinweise sowie Hinweise. <p>⚠ Dies ist das Warnsymbol. Dieses Symbol warnt vor möglichen Gefahren, die den Tod oder Verletzungen für Sie und andere zur Folge haben können. Alle Sicherheitshinweise folgen dem Warnsymbol, auf dieses folgt entweder das Wort „GEFAHR“, „WARNING“ oder „VORSICHT“. Diese Worte bedeuten:</p> <p>GEFAHR bezeichnet eine Personengefährdung mit einem hohen Risikograd. → Hat Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge.</p> <p>WARNING bezeichnet eine Personengefährdung mit einem mittleren Risikograd. → Hat Tod oder eine schwere Verletzung zur Folge.</p> <p>VORSICHT bezeichnet eine Personengefährdung mit einem niedrigen Risikograd. → Hat eine geringfügige oder mäßige Verletzung zur Folge.</p> <p>HINWEIS bezeichnet einen Sachschaden. → Hat eine Beeinflussung auf den laufenden Betrieb.</p> <p>GEFAHR Ausströmendes Flüssiggas ist hoch entzündbar! Kann zu Explosionen führen. Schwere Verbrennungen bei direktem Hautkontakt.</p> <ul style="list-style-type: none"> Verbindungen regelmäßig auf Dichtheit prüfen! Bei Gasgeruch und Undichtheit sofortige Außerbetriebnahme der Anlage! Zündquellen oder elektrische Geräte außer Reichweite halten! Entsprechende Gesetze und Verordnungen beachten! 	<ul style="list-style-type: none"> Your safety and the safety of others are very important to us. We have provided many important safety messages in this assembly and operating manual. Always read and obey all safety messages. <p>⚠ This is the safety alert symbol. This symbol alerts you to potential hazards that can kill or hurt you and others. All safety messages will follow the safety alert symbol and either the word “DANGER”, “WARNING”, or “CAUTION”. These words mean:</p> <p>DANGER describes a personal hazard with a high degree of risk. → May result in death or serious injury.</p> <p>WARNING describes a personal hazard with a medium degree of risk. → May result in death or serious injury.</p> <p>CAUTION describes a personal hazard with a low degree of risk. → May result in minor or moderate injury.</p> <p>NOTICE describes material damage. → Has an effect on ongoing operation.</p> <p>DANGER Escaping liquid petroleum gas is highly flammable! Can cause explosions. Severe burns in case of direct skin contact.</p> <ul style="list-style-type: none"> Regularly check connections for leak-tightness. If you smell gas or detect a leak, shut the system down immediately. Keep ignition sources and electrical devices out of reach. Observe applicable laws and regulations. 	<ul style="list-style-type: none"> Nous attachons une importance cruciale à votre sécurité et à celle d'autrui. Aussi avons-nous mis à votre disposition, dans cette notice de montage et d'utilisation, un grand nombre de consignes de sécurité des plus utiles. Veuillez lire et observer toutes les consignes de sécurité ainsi que les avis. <p>⚠ Voici le symbole de mise en garde. Il vous avertit des dangers éventuels susceptibles d'entraîner des blessures ou la mort – la vôtre ou celle d'autrui. Toutes les consignes de sécurité sont précédées de ce symbole de mise en garde, lui-même accompagné des mots « DANGER », « AVERTISSEMENT » ou « ATTENTION ». Voici la signification de ces termes :</p> <p>DANGER signale un danger pour une personne comportant un niveau de risque élevé. → Peut entraîner la mort ou une blessure grave.</p> <p>AVERTISSEMENT signale un danger pour une personne comportant un niveau de risque moyen. → Peut entraîner la mort ou une blessure grave.</p> <p>ATTENTION signale un danger pour une personne comportant un niveau de risque faible. → Peut entraîner une blessure légère à moyenne.</p> <p>AVIS signale un dommage matériel. → Une influence sur l'exploitation.</p> <p>DANGER Le GPL qui s'écoule est hautement inflammable !</p> <p>Peut provoquer des explosions. Risque de graves brûlures au contact direct avec la peau.</p> <ul style="list-style-type: none"> Contrôler régulièrement l'étanchéité des raccords ! Mise hors service immédiate de l'installation en cas d'odeur de gaz et de fuite ! Maintenir à l'écart des sources d'inflammation et des équipements électriques ! Respecter la législation et les règlements correspondants ! 	<ul style="list-style-type: none"> Su seguridad y la seguridad de terceros son muy importantes para nosotros. Hemos incluido muchas advertencias de seguridad importantes en este manual de instrucciones y montaje. Lea y cumpla tanto las advertencias de seguridad como las notas. <p>⚠ Este es el ícono de advertencia. Este ícono advierte de los posibles peligros que podrían causar la muerte o lesiones a usted y a terceros. Todas las advertencias de seguridad están precedidas por el ícono de advertencia seguido de la palabra “PELIGRO”, “ADVERTENCIA” o “ATENCIÓN”. Dichas palabras significan:</p> <p>PELIGRO indica un peligro para las personas con un alto grado de riesgo. → Tiene como consecuencias la muerte o lesiones graves.</p> <p>ADVERTENCIA indica un peligro para las personas con un grado de riesgo medio. → Tiene como consecuencias la muerte o lesiones graves.</p> <p>ATENCIÓN indica un peligro para las personas con un grado de riesgo bajo. → Tiene como consecuencias lesiones leves o moderadas.</p> <p>AVISO indica un daño material. → Tiene influencia en el funcionamiento.</p> <p>PELIGRO ¡Los escapes de gas licuado son muy inflamables!</p> <p>Pueden producir explosiones. Quemaduras graves al entrar en contacto directo con la piel.</p> <ul style="list-style-type: none"> Comprobar regularidad la estanqueidad de las uniones! Si se nota olor a gas o se detecta una fuga, poner el aparato fuera de servicio inmediatamente! Mantener lejos de focos de ignición o aparatos eléctricos! Respetar la normativa y las disposiciones legales aplicables! 	<ul style="list-style-type: none"> Wij hechten veel waarde aan uw veiligheid en die van anderen. Daarom hebben we in deze montage- en gebruiksaanwijzing veel belangrijke veiligheidsvoorschriften opgenomen. Wij verzoeken u alle veiligheidsvoorschriften en overige instructies te lezen en op te volgen. <p>⚠ Dit is het waarschuwingssymbool. Dit symbool waarschuwt u voor mogelijke gevaren die zowel voor u als voor anderen de dood of verwondingen tot gevolg kunnen hebben. Alle veiligheidsvoorschriften worden aangegeven met een waarschuwingssymbool, gevolgd door het woord “GEVAAR”, “WAARSCHUWING” of “VOORZICHTIG”. Deze woorden betekenen:</p> <p>GEVAAR wijst op gevaar voor personen met een hoog risico.</p> <p>→ Heeft de dood of zware verwondingen tot gevolg.</p> <p>WAARSCHUWING wijst op gevaar voor personen met een gemiddeld risico.</p> <p>→ Heeft de dood of zware verwondingen tot gevolg.</p> <p>VOORZICHTIG wijst op gevaar voor personen met een laag risico.</p> <p>→ Heeft lichte of matige verwondingen tot gevolg.</p> <p>LET OP wijst op mogelijk materiële schade.</p> <p>→ Heeft invloed op het lopende bedrijf.</p> <p>GEVAAR Vloeibaar gas is bij ontsnapping licht ontvlambaar!</p> <p>Explosievegaar. Leidt bij direct contact met de huid tot ernstige brandwonden.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controleer de verbindingen regelmatig op lekkage! Stel het apparaat direct buiten bedrijf als u gas ruikt of een lekkage waarneemt! Houd ontstekingsbronnen en elektrische apparaten op afstand! Neem de toepasselijke wetten en verordeningen in acht! 	<ul style="list-style-type: none"> Attribuiamo grande importanza alla sicurezza vostra e di chi vi circonda. Per questo, nelle presenti istruzioni di montaggio e di utilizzo abbiamo raccolto tante importanti avvertenze per la sicurezza. Vi invitiamo a leggere e osservare tutte le avvertenze e indicazioni fornite. <p>⚠ Questo è un simbolo di avvertenza. Esso richiama la vostra attenzione su potenziali pericoli che possono provocare la morte o lesioni all’utilizzatore e ad altre persone. Tutte le avvertenze per la sicurezza sono precedute dal simbolo di avvertenza, il quale è a sua volta preceduto dal termine “PERICOLO”, “AVVERTENZA” o “ATTENZIONE”. Detti termini hanno il seguente significato:</p> <p>PERICOLO indica un pericolo per le persone con un grado di rischio elevato.</p> <p>→ Può comportare conseguenze fatali o lesioni gravi.</p> <p>AVVERTENZA indica un pericolo per le persone con un grado di rischio medio.</p> <p>→ Può comportare conseguenze fatali o lesioni gravi.</p> <p>ATTENZIONE indica un pericolo per le persone con un grado di rischio esiguo.</p> <p>→ Può comportare una lesione di entità lieve o media.</p> <p>NOTA indica un danno materiale.</p> <p>→ Influisce sul funzionamento dell’impianto.</p> <p>PERICOLO Le fuoruscite di gas liquido sono estremamente infiammabili!</p> <p>Pericolo di esplosioni. Gravi ustioni in caso di contatto diretto con la cute.</p> <ul style="list-style-type: none"> Controllare regolarmente la tenuta delle connessioni! In caso di odore di gas o mancanza di tenuta, procedere immediatamente alla messa fuori servizio dell’impianto! Tenere fonti di accensione o apparecchi elettrici lontano dal campo d’azione! Attenersi alle relative leggi ed ordinanze!
	KENNZEICHNUNG	IDENTIFICATION	MARQUAGE	MARCADO	MARKERING	CONTRASSEGNO
	 <p>Für eine eindeutige Zuordnung jeweils das Absperrenventil mit dem Symbol des abzusperrenden Verbrauchsgerätes kennzeichnen!</p>	 <p>To avoid confusion, mark the shut-off valve with the symbol of the respective device!</p>	 <p>Pour assurer une affectation claire, caractériser le robinet d'arrêt avec le symbole de l'appareil consommateur à couper !</p>	 <p>Para que la asignación de la válvula de cierre no se preste a confusión, márquelas todas con el símbolo del aparato consumidor al que corta el suministro!</p>	 <p>Voorziet afsluitventiel van het symbool van het af te sluiten verbruiksapparaat om verwarring te voorkomen!</p>	 <p>Per un’assegnazione univoca, contrassegnare la valvola d’intercettazione con il simbolo del rispettivo apparecchio di consumo!</p>

2	DE	EN	FR	ES	NL	IT	
	BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	INTENDED USE	UTILISATION CONFORME	USO PREVISTO	BEOOGD GEBRUIK	IMPIEGO CONFORME ALL'USO PREVISTO	
	Betriebsmedien	Operating media	Fluide de service	Medios de servicio	Bedrijfsmedia	Mezzi di esercizio	
	<ul style="list-style-type: none"> Flüssiggas (Gasphase) <p>Eine Liste der Betriebsmedien mit Angabe der Bezeichnung, der Norm und des Verwendungslandes erhalten Sie im Internet unter www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> LPG (gas phase) <p>You will find a list of operating media with descriptions, the relevant standards, and the country in which they are used on the Internet at www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gaz de pétrole liquéfié (phase gazeuse) <p>Vous trouverez une liste des fluides d'exploitation utilisés avec indication de la désignation, de la norme et du pays d'utilisation sur Internet à l'adresse www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gas licuado (fase gaseosa) <p>Siempre hay disponible una lista de medios de servicio con los datos de la denominación, la norma y el país de uso en Internet en www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Vloeibaar gas (gasfase) <p>Een lijst van bedrijfsmedia met opgave van de aanduiding, de norm en het gebruiksland vindt u op www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gas liquido (stato gassoso) <p>L'elenco dei mezzi di esercizio utilizzati con indicazioni circa la denominazione, la norma e il Paese di utilizzo è reperibile in rete all'indirizzo www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	
	Einsatzbereich	Field of application	Domaine d'utilisation	Aplicaciones	Toepassingsgebied	Campo di applicazione	
	  ①	  ②	  ③	  ④	  ⑤	  ⑥	
DIN 4817-1	<p>① Caravans, Motorcaravans gewerblich genutzte: Caravans, Motorcaravans und Fahrzeuge mit Flüssiggasanlagen (z.B. Food Trucks) ② Mobilheime mit Installation nach EN 1949 ③ Haushalt ④ Gewerbe ⑤ Camping ⑥ Marine „Dieses handbetätigtes Schnellschluss-Absperrventil ist für die Verwendung auf Booten vorgesehen“</p>	<p>① Caravans, motor caravans Commercially used: Caravans, motor caravans and vehicles with LPG systems (e.g. food trucks) ② Mobile homes with installation in accordance with EN 1949 ③ Household ④ Industry ⑤ Camping ⑥ Marine</p>	<p>① Caravanes, camping-cars À utilisation commerciale : Caravanes, camping-cars et véhicules avec installations de GPL (p. ex. Food Trucks) ② Mobil-homes avec installation selon EN 1949 ③ Usage domestique ④ Usage commercial ⑤ Camping ⑥ Marine</p>	<p>① Caravanas, autocaravanas Para uso comercial: caravanas, vehículos y autocaravana con instalaciones de gas licuado (p. ej., camiones de comida) ② Casas móviles con instalación según la norma EN 1949 ③ Doméstico ④ Uso comercial ⑤ Acampada ⑥ Marítima</p>	<p>① Caravans, campers Commercieel gebruikt: caravans, campers en voertuigen met installaties met vloeibaar gas (bv. mobiele eetkramen) ② Campers met installatie volgens EN 1949 ③ Huishouden ④ Ambacht, handel en industrie ⑤ Camping ⑥ Marítima</p>	<p>① Roulotte, camper Uso commerciale: Roulotte, camper e veicoli con impianto di gas liquido (per es. food truck) ② Case mobili con installazione in conformità a EN 1949 ③ Uso domestico ④ Esercizi commerciali ⑤ Campeggio ⑥ Marine</p>	
	Einbauort	Installation location	Lieu d'installation	Lugar de montaje	Inbouwlocatie	Luogo d'installazione	
	<ul style="list-style-type: none"> in Flüssiggasversorgungsanlagen im geregelten Druckbereich mit max. 16 bar (abgesicherter Druck) 	<ul style="list-style-type: none"> in LPG supply systems in controlled pressure range with max. 16 bar (secured pressure) 	<ul style="list-style-type: none"> dans les installations d'alimentation en gaz liquéfiés dans la plage de pression réglée avec max. 16 bar (pression contrôlée) 	<ul style="list-style-type: none"> en instalaciones de suministro de gas licuado, en el rango de presión regulado con máx. 16 bar (presión asegurada) 	<ul style="list-style-type: none"> in vloeibaargasvoedingsinstallaties in het geregelde drukbereik met max. 16 bar (beveiligde druk) 	<ul style="list-style-type: none"> in impianti di alimentazione di gas liquido nell'intervallo di pressione regolato a 16 bar max (pressione di sicurezza) 	
	Betreiberort	Place of operation	Lieu d'exploitation	Emplazamiento	Plaats van toepassing	Luogo d'impiego	
	<ul style="list-style-type: none"> im Innenbereich von ① bis ⑥ <p>Achtung: „Nicht in Bereichen installieren in denen die Temperatur 60 °C überschreitet oder -20 °C unterschreitet“</p>	<ul style="list-style-type: none"> in the indoor area of ① to ⑥ <p>Achtung: „Do not install in areas where the temperature exceeds 60°C or falls below -20°C“</p>	<ul style="list-style-type: none"> dans espace intérieur ① à ⑥ <p>Achtung: « Ne doit pas être installé dans des zones avec une température supérieure à 60 °C ou inférieure à -20 °C »</p>	<ul style="list-style-type: none"> en zona interior del ① al ⑥ <p>Achtung: „No instalar en zonas donde la temperatura supere los 60 °C o sobrepase los -20 °C“</p>	<ul style="list-style-type: none"> binnen van ① tot ⑥ <p>Achtung: „Niet in zones installeren waarin de temperatuur 60 °C overschrijdt of onder -20 °C zakt“</p>	<ul style="list-style-type: none"> in ambiente interno da ① a ⑥ <p>Achtung: „Non installare in aree in cui la temperatura è superiore a 60°C oppure inferiore a -20°C“</p>	
	NICHT BESTIMMUNGSGEMÄSSE VERWENDUNG	INAPPROPRIATE USE	UTILISATION NON CONFORME	USO NO CONFORME AL PREVISTO	ONREGLEMENTAIR GEBRUIK	USO NON CONFORME A QUELLO PREVISTO	
	Jede Verwendung, die über die bestimmungsgemäße Verwendung hinausgeht: <ul style="list-style-type: none"> z. B. Betrieb mit anderen Medien, Drücken Verwendung von Gasen in der Flüssigphase Änderungen am Produkt oder an einem Teil des Produktes Einbau entgegen der Durchflussrichtung Verwendung bei Umgebungstemperaturen abweichend von: siehe TECHNISCHE DATEN 	All uses exceeding the concept of intended use: <ul style="list-style-type: none"> e.g. operation using different media, pressures use of gases in the liquid phase changes to the product or parts of the product installation against the flow direction use at ambient temperature varying from: see TECHNICAL DATA 	Toute utilisation dépassant le cadre de l'utilisation conforme à la destination du produit : <ul style="list-style-type: none"> p. ex. fonctionnement avec d'autres fluides, pressions utilisation de gaz en phase liquide modifications effectuées sur le produit ou sur une partie du produit montage dans le sens contraire du debit utilisation en présence de températures ambiantes différentes : voir les DONNEES TECHNIQUES 	Cualquier uso que no esté incluido en el uso previsto: <ul style="list-style-type: none"> por ejemplo, funcionamiento con otros medios, presiones uso de gases en la fase de licuado modificaciones en el producto o en una pieza del producto montaje en sentido contrario al del flujo uso a temperatura ambiente distinto de: ver DATOS TÉCNICOS 	Ieder gebruik dat niet aan het gebruik volgens de voorschriften voldoet: <ul style="list-style-type: none"> bijv. gebruik met een ander medium, andere druk gebruik van gassen in de vloeibare fase modificatie van het product of een deel van het product inbouw tegen de stromingsrichting in gebruik bij omgevingstemperaturen afwijkend van: zie DATI TECNICI 	Ogni uso diverso da quello previsto: <ul style="list-style-type: none"> ad es. utilizzo con altri liquidi/mezzi di esercizio o con altre pressioni utilizzo di gas nella fase liquido modifiche del prodotto o di sue parti installazione in direzione contraria a quella di flusso; utilizzo a temperatura ambiente salvo: vedere DATI TECNICI 	
	Anforderungen an Bediener	Requirements for the operator	Exigences posées à l'utilisateur	Requisitos para el usuario	Eisen aan de gebruiker	Requisiti per l'operatore	
	Der Bediener muss vor Gebrauch dieses Produktes die Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen haben.	Before using this product, the operator must read the assembly and installation instructions carefully.	Avant d'utiliser ce produit, l'utilisateur doit avoir lu attentivement la notice de montage et d'utilisation.	El usuario deberá leer detenidamente las instrucciones de montaje y el manual de instrucciones de este producto antes de usarlo.	De gebruiker dient de montage- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig door te lezen alvorens het product te gebruiken.	L'operatore deve leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di utilizzo prima di iniziare a usare il prodotto.	
	ANSCHLÜSSE	CONNECTIONS	RACCORDS	CONEXIONES	AANSLUITINGEN	COLLEGAMENTI	
	Eingang - Ausgang wahlweise	Inlet - outlet optional	Entrée - sortie en option	Salida - entrada opcional	Ingang - uitgang naar keuze	Opzioni entrata/uscita	
	Alternativ sind noch andere Anschlüsse möglich. Schneidringverschraubung RVS 8	Other connections may also be used.	D'autres raccords sont disponibles.	Otras conexiones también son posibles.	Otras conexiones también son posibles.	Sono possibili anche altri collegamenti.	
	Weitere Informationen zu Schneidringverschraubungen erhalten Sie unter www.gok.de/montagehinweise oder auf Anfrage.	More information about compression fittings can be obtained at www.gok.de/montagehinweise or upon request.	Vous obtiendrez des informations complémentaires sur les raccords vissés à bague coupante sous www.gok.de/montagehinweise ou sur demande.	Para más información sobre los raccords con anillo cortante, visite www.gok.de/montagehinweise o solicítela directamente.	Meer informatie over snijringkoppelingen vindt u op www.gok.de/montagehinweise of kunt u bij ons aanvragen.	Raccordi ad anello tagliente RVS 8	
	MONTAGE	ASSEMBLY	MONTAGE	MONTAJE	MONTAGE	MONTAGGIO	
	Vor der Montage ist das Produkt auf Transportsschäden und Vollständigkeit zu prüfen. Voraussetzung für einwandfreies Funktionieren der Anlage ist eine fachgerechte Installation unter Beachtung der für Planung, Bau und Betrieb der Gesamtanlage gültigen technischen Regeln. Die MONTAGE, INBETRIEBNAHME und WARTUNG ist von einem Fachbetrieb vorzunehmen.	Before assembly, check that the product is complete and has not suffered any damage during transport. For the system to function as intended, it must be installed professionally in compliance with the technical rules applicable to the planning, construction and operation of the entire system. ASSEMBLY, START-UP and MAINTENANCE has to be carried out by a specialised company.	Avant le montage, vérifier si le produit fourni a été livré dans son intégralité et s'il présente d'éventuelles avaries de transport. La condition préalable à un fonctionnement impeccable de l'installation est une installation correcte dans le respect des règles techniques applicables à la conception, à la construction et à l'exploitation de l'installation complète. Le MONTAGE, la MISE EN SERVICE et la MAINTENANCE doivent être exécutés par une entreprise spécialisée.	Antes del montaje se debe comprobar la integridad del producto y si presentan daños de transporte. Para que la instalación funcione sin problemas es imprescindible instalarla correctamente de acuerdo con las normas técnicas aplicables a la planificación, construcción y operación de toda la instalación. Los trabajos de MONTAJE, PUESTA EN SERVICIO y MANTENIMIENTO deben ser realizados por una empresa especializada.	Controleer het product voor montage op transportschade en volledigheid. Voorwaarde voor het probleemloos functioneren van het apparaat is een vakkundige installatie, waarbij de technische regels voor ontwerp, montage en gebruik van de gehele installatie in acht worden genomen. De MONTAGE, de INBEDRIJFSTELLING en het ONDERHOUD dienen door een vakman uitgevoerd te worden.	Prima del montaggio, verificare che il prodotto non presenti danni dovuti al trasporto e sia completo. Per un funzionamento senza problemi dell'impianto è necessario eseguire una corretta installazione nel rispetto delle normative tecniche in vigore per la progettazione, la costruzione e l'esercizio dell'intero impianto.	
	Bitte beachten Sie die gültigen nationalen Installationsvorschriften für Flüssiggasanlagen.	Observe the applicable national installation regulations for LPG systems.	Observe the applicable national installation regulations for GPL systems.	Por favor, observe las normas de instalación nacionales en vigor para las instalaciones de gas licuado.	Neem de van toepassing zijnde nationale installatievoorschriften voor installaties met vloeibaar gas in acht.	Attenersi alle normative nazionali di installazione in vigore per gli impianti di gas liquido.	
	Schraubverbindungen	Screw connections	Raccords vissés	Conexiones roscadas	Schroefverbindingen	Raccordi a vite	
	Achtung: Explosions-, Brand- und Erstickungsgefahr durch Undichtigkeit der Anschlüsse!	If connections leak, there is a danger of explosion, fire or suffocation!	Avertissement: Danger d'explosion, d'incendie et d'asphyxie en cas de raccords non étanches !	ADVERTENCIA: Peligro de explosiones, incendios y asfixia por falta de estanqueidad en las conexiones!	WAARSCHUWING: Bij ondichte aansluitingen bestaat explosie-, brand- en verstikkingsgevaar!	AVVERTENZA: Pericolo di esplosione, incendio e soffocamento per via di raccordi non a tenuta stagna!	
	<ul style="list-style-type: none"> Kann durch Verdrehen des Produktes zu Gasaustritt führen (keine Biege- und Zugspannung oder Torsion). Produkt nach der Montage und beim Nachziehen der Anschlüsse nicht mehr verdrehen! Nachziehen von Anschläßen nur in vollständig drucklosem Zustand! <p>Die Montage ist mit einem passenden Werkzeug vorzunehmen. Bei Schrauberbindungen immer am Anschlussstutzen gegenhalten. Ungeeignetes Werkzeug wie z. B. Zangen dürfen nicht verwendet werden.</p> <p>Einbaurichtung beachten (diese ist auf dem Produkt erkennbar mit einem Pfeil gekennzeichnet!).</p> <p>Achtung: Verletzungsgefahr durch herausgeblasene Metallspäne! Metallspäne können Ihre Augen verletzen. Schutzbrille tragen!</p> <p>Vor dem Einbau ist eine Sichtkontrolle auf eventuelle Metallspäne oder sonstige Rückstände in den Anschläßen vorzunehmen. Durch Ausblasen unbedingt entfernen, um mögliche Funktionsstörungen auszuschließen. EN 1949 beachten sowie in Deutschland DVGW Arbeitsblatt G 607 und DGUV-Regel 110-010.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Gas may escape if the product is turned (no bending and tensile strains or torsion). Do not turn the product after it has been installed and the connections have been tightened. Tighten connections only when they are not pressurized! <p>Install with suitable tools. Regarding screw connections, always brace against the connection nozzle. Do not use unsuitable tools, such as pliers.</p> <p>Observe the installation direction (marked visibly on the product with an arrow).</p> <p>ATTENTION: Risque de blessures par copeaux de métal étant sortis par soufflage ! Les copeaux de métal risquent de causer des blessures des yeux.</p> <p>Porter des lunettes de protection ! Avant le montage, procéder à un examen visuel pour détecter d'éventuels copeaux de métal ou autres résidus dans les raccords ! Les évacuer impérativement en effectuant un soufflage afin d'éviter des dysfonctionnements éventuels. Observer la norme EN 1949.</p>	<ul style="list-style-type: none"> La torsion du produit peut entraîner une fuite de gaz (ne pas plier, ni tirer, ni tordre). Ne plus tordre le produit après le montage et le serrage des raccords ! Le serrage des raccords vissés n'est autorisé qu'à l'état complètement hors pression ! <p>Le montage doit être réalisé avec l'outil approprié. En présence de raccords vissés, toujours contrecarrer sur le manchon de raccordement. Ne pas utiliser des outils inappropriés tels que des pinces.</p> <p>Respecter le sens de montage (indiqué par une flèche sur le produit) !</p> <p>ATTENTION: Risque de blessures par copeaux de métal étant sortis par soufflage ! Les copeaux de métal risquent de causer des blessures des yeux.</p> <p>Porter des lunettes de protection ! Avant le montage, procéder à un examen visuel pour détecter d'éventuels copeaux de métal ou autres résidus dans les raccords ! Les évacuer impérativement en effectuant un soufflage afin d'éviter des dysfonctionnements éventuels. Observer la norme EN 1949.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si el producto se gira, se pueden producir escapes de gas (sin que estén dobladas, tensas o torcidas). No vuelva a girar el producto tras montarlo y apretar las conexiones! Las conexiones únicamente se pueden apretar con el sistema totalmente despresurizado! <p>En caso de conexiones roscadas, sujetar siempre por la boca de conexión. No se deben utilizar herramientas inapropiadas, como por ejemplo tenazas.</p> <p>Preste atención al sentido de montaje (esta se indica en la carcasa con una flecha)!</p> <p>ATTENCIÓN: ¡Peligro de lesiones por virutas metálicas sopladas!</p> <p>Antes de realizar el montaje, inspeccionar visualmente la presencia de virutas metálicas u otros residuos en las conexiones. Eliminarlos inmediatamente con aire para evitar posibles fallos de funcionamiento. Observar la norma EN 1949.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si verdraaien van het product kan gas vrijkomen (geen buig- en trekspanning of torsie). Verdraai het product niet meer na montage en bij het opnieuw aandraaien van aansluitingen! Las conexiones únicamente se pueden apretar con el sistema totalmente despresurizado! <p>En caso de conexiones roscadas, sujetar siempre por la boca de conexión. Gebruik geen ongeschikt gereedschap zoals tangen.</p> <p>Montagerichting in acht nemen (deze is herkenbaar op het product aangegeven met een pijl).</p> <p>VOORZICHTIG: Letselgevaar door uitgeblazen metaalspanen! Door metaalspanen kunt u oogletsel oplopen.</p>	<ul style="list-style-type: none"> Si la verdraaien del producto, puede producir escapes de gas (sin que estén dobladas, tensas o torcidas). No vuelva a girar el producto tras montarlo y apretar las conexiones! Las conexiones únicamente se pueden apretar con el sistema totalmente despresurizado! <p>En caso de conexiones roscadas, sujetar siempre por la boca de conexión. Usar gafas de protección!</p> <p>Antes de realizar el montaje, inspeccionar visualmente la presencia de virutas metálicas u otros residuos en las conexiones. Eliminarlos inmediatamente con aire para evitar posibles fallos de funcionamiento. Observar la norma EN 1949.</p>	<ul style="list-style-type: none"> In caso di torsione del prodotto, possono verificarsi delle fughe di gas (sollecitazione alla flessione, per trazione o torsione) Non sotopor il prodotto a torsione dopo averlo montato e serrato di nuovo! Un nuovo serraggio dei raccordi è consentito soltanto in totale assenza di pressione! <p>Eseguire il montaggio con un attrezzo idone</p>

3	DE	EN	FR	ES	NL	IT
	<p>HINWEIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Schnellschlußventil an leicht zugänglicher Stelle montieren. Alle Anschlüsse spannungsfrei montieren, dazu am Gehäuse mit SW17 gegenhalten. Das Schnellschlußventil muss so eingebaut sein, dass: <ul style="list-style-type: none"> der Kipphobel leicht zugänglich ist, unbeabsichtigte oder zufällige Betätigung des Kipphobels vermieden wird. <p>HINWEIS</p> <p>Eventuell freie Anschlüsse des Schnellschlußventiles (A), (B), sind mit einem geeigneten Verschluss dicht zu verschließen.</p> 	<p>NOTICE</p> <ul style="list-style-type: none"> Install the quick-acting stop valve in an easily accessible location. Install all connections without power, resistance in the housing with SW17. The quick-acting stop valve must be installed in such a way that: <ul style="list-style-type: none"> the rocker arm is easily accessible, unintended or accidental activation of the rocker arm is avoided. <p>NOTICE</p> <p>Any free connections in the quick-acting stop valve (A), (B) must be sealed tightly with a suitable cap.</p> 	<p>AVIS</p> <ul style="list-style-type: none"> Monter la vanne à fermeture rapide à un endroit facilement accessible. Monter tous les raccords hors tension, en les maintenant sur le boîtier avec la clé SW17. La vanne à fermeture rapide doit être montée de manière à ce que : <ul style="list-style-type: none"> le levier basculant soit facilement accessible, l'actionnement involontaire ou accidentel du levier basculant soit empêché. <p>AVIS</p> <p>Les raccords éventuellement libres de la vanne à fermeture rapide (A), (B) doivent être rendus étanches au moyen d'un capuchon approprié.</p> 	<p>AVISO</p> <ul style="list-style-type: none"> Montar la válvula de cierre rápido en un lugar con fácil acceso. Todas las conexiones deben montarse de forma que no queden sujetadas a tensiones, para que se fijen a la carcasa con SW17. <p>La válvula de cierre rápido debe montarse de tal manera que:</p> <ul style="list-style-type: none"> la palanca basculante sea fácilmente accesible, no se active la palanca basculante de forma accidental o involuntaria. <p>AVISO</p> <p>Las posibles conexiones libres de la válvula de cierre rápido (A), (B) deben sellarse con un cierre apropiado.</p>	<p>LET OP</p> <ul style="list-style-type: none"> Monter het snelsluitventiel op een goed bereikbare plek. Monter alle aansluitingen spanningsvrij; hier voor de behuizing tegenhouden met SW17. <p>Het snelsluitventiel moet derwijze ingebouwd zijn dat:</p> <ul style="list-style-type: none"> de tuimelschakelaar goed bereikbaar is, abusieveleke of toevalige bediening van de tuimelschakelaar voorkomen wordt. <p>LET OP</p> <p>Eventueel vrije aansluitingen van het snelsluitventiel (A), (B) moeten goed afgesloten worden met een geschikte aansluiting.</p>	<p>NOTA</p> <ul style="list-style-type: none"> La valvola a chiusura rapida deve essere montata in un punto facilmente raggiungibile. Montare tutti i collegamenti in assenza di tensione, a tal fine applicare una controforza sull'alloggiamento con SW17. <p>La valvola a chiusura rapida deve essere montata in modo che:</p> <ul style="list-style-type: none"> il bilanciere sia facilmente raggiungibile, sia escluso un azionamento involontario o accidentale del bilanciere. <p>NOTA</p> <p>I collegamenti eventualmente liberi della valvola a chiusura rapida (A), (B) devono essere chiusi a tenuta stagna con un tappo idoneo.</p>
	DICHTHEITSKONTROLLE	LEAK TESTING	CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ	COMPROBACIÓN DE ESTANQUEIDAD	DICHTHEIDSCONTROLE	CONTROLLO DI TENUTA
	<p>Die Flüssiggasanlage muss vor der ersten Inbetriebnahme, im Zuge von Überwachungs- und Wartungsarbeiten, vor einer Wieder-Inbetriebnahme, nach wesentlichen Änderungen und Instandsetzungsarbeiten durch einen Sachkundigen* auf Dichtheit geprüft werden. *Sachkundige sind in Deutschland die, durch den DVFG anerkannte Sachkundige, die aufgrund ihrer Ausbildung, ihrer Kenntnisse und ihrer durch praktische Tätigkeit gewonnenen Erfahrungen die Gewähr dafür bieten, dass sie die Prüfung ordnungsgemäß durchführen.</p> <p>Vor Inbetriebnahme sind die Anschlüsse des Produktes auf Dichtheit zu prüfen.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle Anschlüsse mit schaumbildenden Mitteln nach EN 14291 (z. B. Lecksuchspray, Bestell-Nr. 02 601 00) einsprühen. Dichtigkeit prüfen, indem auf Blasenbildung des schaumbildenden Mittels geachtet wird. Bilden sich weitere Blasen, müssen die Anschlüsse nachgezogen werden (siehe MONTAGE). <p>A VORSICHT</p> <p>Ammoniak, das in einigen Seifen und Reinigungsmitteln enthalten ist, greift Messingarmaturen an.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ammoniakhaltige Reinigungsmittel nicht für dieses Produkt verwenden! 	<p>The liquefied gas unit must be checked for leaks by an expert* before the first start-up, during checking and maintenance work, before the re-start and after important changes and repair work.</p> <p>*Experts are particularly those who, on the basis of their training, knowledge and experience gained during practical activity, guarantee that they carry out the inspection properly.</p> <p>Before start-up, check the product connections for leak-tightness.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spray all connections with a foam producing substance according to EN 14291 (e.g. leak spray, item no. 02 601 00). Bubbles will form in the foam producing substance if there are any leaks. If more bubbles form, re-tighten the connections (see ASSEMBLY). <p>A CAUTION</p> <p>Ammonia, which is present in some soaps and cleaning products, is aggressive to the brass fittings.</p> <ul style="list-style-type: none"> Do not use cleaning agents that contain ammonia for this product! 	<p>Avant la première mise en service, au cours des travaux de contrôle et de maintenance, avant la remise en service, après des changements et des travaux de réparation considérables, l'installation de gaz liquide doit être contrôlée par un professionnel* quant à son étanchéité.</p> <p>*Les professionnels sont notamment ceux qui, sur la base de leur formation, de leurs connaissances et de l'expérience acquise au cours de l'activité pratique, garantissent que'ils effectuent l'inspection correctement.</p> <p>Contrôler l'étanchéité des raccords du produit avant la mise en service.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vaporiser tous les raccords avec des produits moussants selon EN 14291 (p.ex. spray détecteur de fuite, réf. commande 02 601 00). Contrôler l'étanchéité en examinant la formation de bulles dans le produit moussant. Si des bulles supplémentaires se forment, resserrer les raccords (voir MONTAGE). <p>A ATTENTION</p> <p>Certains savons et nettoyants contiennent de l'ammoniaque qui attaque les robinetteries en laiton.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ne pas utiliser de nettoyants à base d'ammoniaque avec ce produit ! 	<p>Un expert* debe comprobar la estanqueidad de la instalación de gas licuado antes de la primera puesta en servicio durante los trabajos de mantenimiento y supervisión, y antes de una nueva puesta en servicio en caso de haber realizado modificaciones importantes o trabajos de reparación.</p> <p>*Expertos son, en particular, aquellos que, gracias a su capacitación, conocimiento y experiencia práctica, aseguran que la prueba se realice correctamente.</p> <p>Antes de la puesta en marcha se debe comprobar la estanqueidad de las conexiones del producto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Rociar todas las conexiones con un medio espumante de conformidad con EN 14291 (p.ej., espay de fugas, n.º de artículo 02 601 00). Comprobar la estanqueidad prestando atención a si el medio espumante forma burbujas. Si se siguen formando burbujas, se deben reapretar las conexiones (véase MONTAJE). <p>A ATENCIÓN</p> <p>El amoniaco que contiene algunos jabones y limpiadores corrore las llaves de latón.</p> <ul style="list-style-type: none"> ¡Para este producto no deben utilizarse limpiadores que contengan amoniaco! 	<p>De installatie met vloeibaar gas moet voor de eerste inbedrijfstelling, in het kader van bewakings- en onderhoudszaamheden, vóór een nieuwe inbedrijfstelling en na aanzienlijke wijzigingen in reparatiewerkzaamheden door een deskundige* op dichtheid gecontroleerd worden.*Deskundige zijn in het die, die middels hun opleiding hun kennis en hun door praktijkactiviteiten verworven ervaring garant voor staan dat ze de controle naar behoren uitvoeren.</p> <p>Controleer de aansluitingen van het product voor inbedrijfstelling op dichtheid.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spuit alle aansluitingen in met een schuimvormend middel conform EN 14291 (bijv. lekzoekspray, bestelnr. 02 601 00). Controleer op dichtheid door te letten op bellen die ontstaan in het schuimvormend middel. Blijven er bellen ontstaan, dan moeten de aansluitingen worden aangedraaid (zie MONTAGE). <p>A VOORZICHTIG</p> <p>Ammonia, dat in sommige soorten zeep en reinigingsmiddelen zit, tast messing kranen aan.</p> <ul style="list-style-type: none"> Gebruik voor dit product géén reinigingsmiddelen die ammoniak bevatten! 	<p>Prima della prima messa in funzione, durante i lavori di monitoraggio e di manutenzione, prima di una rimessa in funzione, dopo modifiche sostanziali e lavori di riparazione deve essere verificata da un esperto* la tenuta dell'impianto di gas liquido.</p> <p>*Esperti sono nello specifico coloro che, per la loro formazione, le loro conoscenze e la loro esperienza pratica possano garantire uno svolgimento corretto delle operazioni di controllo.</p> <p>Prima della messa in servizio, verificare la tenuta stagna dei raccordi del prodotto.</p> <ul style="list-style-type: none"> Appicare a spruzzo prodotti schiumogeni secondo EN 14291 (ad es. spray rilevatore di fughe di gas, n. d'ordine. 02 601 00) su tutti i raccordi. Verificare la tenuta stagna facendo attenzione all'eventuale formazione di bolle nel prodotto schiumogeno. Se si formano altre bolle, serrare di nuovo i raccordi (vedi sezione MONTAGGIO). <p>A ATTENZIONE</p> <p>L'ammoniaca contenuta in alcuni saponi e detergenti intacca i rubinetti di ottone.</p> <ul style="list-style-type: none"> Non utilizzare detergenti contenenti ammoniaca per la pulizia di questo prodotto!
	INBETRIEBNAHME	START-UP	MISE EN SERVICE	PUESTA EN SERVICIO	INBEDRIJFSTELLING	MESSA IN SERVIZIO
	<p>Das Produkt ist nach MONTAGE und erfolgreicher DICHTHEITSKONTROLLE sofort betriebsbereit.</p> <p>HINWEIS Die Anlage erst in Betrieb nehmen, wenn alle Anschlüsse angeschlossen und keine Undichtheiten mehr vorhanden sind.</p> <p>Inbetriebnahme durch Umlegen des Kipphobels in die „Offen-GRÜN-I“-Stellung.</p> <p>A Kipphobel mit Daumen und Zeigefinger komplett umfassen - vorgesehene Griffmulden nutzen - dann den Kipphobel kontrolliert umlegen.</p> <p>Montage- und Bedienungsanleitung der/des angeschlossenen Verbraucher(s) beachten!</p>	<p>After the product has been assembled and LEAK TESTING has been carried out successfully, it is immediately ready for operation.</p> <p>NOTICE Only start the system when all of the connections are connected and there are no leaks.</p> <p>Start this up by flipping the rocker arm into "Open-GREEN-I" position.</p> <p>A Completely surround the rocker arm with your thumb and index finger - use the intended grip recesses - then flip the rocker arm in a controlled manner.</p> <p>Observe the assembly and operating manual of the connected device(s)!</p>	<p>Après le MONTAGE et un CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ satisfaisant, le produit est immédiatement prêt à la mise en service.</p> <p>AVIS Ne mettre l'installation en service qu'une fois tous les raccords branchés et lorsque qu'il n'y a plus aucun risque de fuite.</p> <p>Mise en service par le déplacement du basculant en position « Ouvert-VERT-I ».</p> <p>A Couvrir complètement le levier basculant avec le pouce et l'index en utilisant la poignée encastrée prévue à cette fin et déplacer le levier basculant en le maîtrisant.</p> <p>Respecter la notice de montage et de service du / des consommateur(s) raccordé(s) !</p>	<p>Si el MONTAJE y la COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD son satisfactorios, el producto estará listo para usarse.</p> <p>AVISO La instalación solo puede ponerse en funcionamiento con todas las conexiones conectadas y sin que haya fugas.</p> <p>Puesta en servicio cambiando las palancas basculantes en la posición Abierta-VERDE-I.</p> <p>A Sujetar por completo la palanca basculante con el pulgar y el índice utilizando la cavidad de agarre prevista para ello, y cambiar de posición la palanca basculante de forma controlada. Tener en cuenta lo indicado en el manual de instrucciones e instalación de los consumidores conectados.</p>	<p>Het product is na MONTAGE en succesvolle CONTROLE OP DICHTHEID direct klaar voor gebruik.</p> <p>LET OP Neem de installatie pas in bedrijf als alle aansluitingen aangesloten en er geen lekkages meer zijn.</p> <p>Inbedrijfstelling door de tuimelschakelaar in de 'Open-GROEN-I'-stand te verzetten.</p> <p>A Neem de tuimelschakelaar compleet vast met de duim en wijsvinger – gebruik de voorziene greepspatringen – en verzet de tuimelschakelaar gecontroleerd.</p> <p>Montage- en gebruiksaanwijzing van de aangesloten verbruiker(s) in acht nemen!</p>	<p>Dopo il MONTAGGIO e una volta eseguito correttamente il CONTROLLO DI TENUTA, il prodotto è subito pronto per essere utilizzato.</p> <p>NOTA Mettere in funzione l'impianto solo dopo aver collegato tutti i raccordi e se non vi sono anermeticità.</p> <p>Messa in funzione spostando il bilanciere in posizione "Aperto-VERDE-I".</p> <p>A Cingere completamente il bilanciere con pollice e indice (utilizzare le apposite maniglie incassate) poi spostare il bilanciere in maniera controllata. Osservare le istruzioni di montaggio e di utilizzo del/degli apparecchio/i di consumo collegato!</p>
	BEDIENUNG	OPERATION	COMMANDE	MANEJO	BEDIENING	UTILIZZO
	<ul style="list-style-type: none"> Benutzen Sie dieses Produkt erst, nachdem Sie die Montage- und Bedienungsanleitung aufmerksam gelesen haben. Beachten Sie zu Ihrer Sicherheit alle Sicherheitshinweise dieser Montage- und Bedienungsanleitung. Verhalten Sie sich verantwortungsvoll gegenüber anderen Personen. 	<ul style="list-style-type: none"> Use this product only when you have carefully read the assembly and operating manual. For your own safety, observe all the safety notes in this assembly and operating manual. Please also consider the safety of others. 	<ul style="list-style-type: none"> N'utilisez ce produit qu'après avoir lu attentivement la notice de montage et de service. Pour votre sécurité, respectez toutes les consignes de sécurité figurant dans cette notice de montage et de service. Ayez un comportement responsable par rapport aux autres personnes. 	<ul style="list-style-type: none"> Use este producto solamente tras haber leído detenidamente las instrucciones de montaje y el manual de instrucciones. Por su seguridad, cumplir todas las indicaciones de seguridad de las instrucciones de montaje y funcionamiento. Sea responsable a la hora de tratar con otras personas. 	<ul style="list-style-type: none"> Gebruik dit product pas nadat u de montage- en gebruiksaanwijzing zorgvuldig heeft doorgelezen. Neem voor uw veiligheid alle veiligheidsvoorschriften in deze montage- en gebruiksaanwijzing in acht. Gedraag uzelf verantwoordelijk ten opzichte van anderen. 	<ul style="list-style-type: none"> Prima di iniziare a usare il prodotto, leggere attentamente le istruzioni di montaggio e di utilizzo. Per vostra sicurezza siete pregati di seguire tutte le avvertenze per la sicurezza fornite nelle presenti istruzioni di utilizzo. Adottare un comportamento responsabile nei confronti degli altri.
						
I	Kipphobel in „Offen-GRÜN-I“-Stellung: • OFFEN: → in Durchflussrichtung! • Durchfluss zum Verbraucher frei.	Rocker arm in "Open-GREEN-I" position: • OPEN: → in flow direction! • Flow rate to device free.	Levier basculant en position « Ouvert-VERT-I »: • OUVERT : → dans le sens du débit ! • Libre débit vers le consommateur.	Palanca basculante en posición « Abierta-VERDE-I »: • ABIERTA : → en sentido del caudal. • Llega caudal al consumidor.	Tuimelschakelaar in 'Open-GROEN-I'-stand: • OPEN: → in stromingsrichting! • Debiet naar de verbruiker vrij.	Bilanciere in posizione "Aperto-VERDE-I": • APERTO: → in direzione del flusso! • Flusso attivo in direzione dell'apparecchio di consumo.
II	Kipphobel in „Geschlossen-ROT-0“-Stellung: • Kein Durchfluss zu Verbrauchgerät. • „Geschlossen“-Stellung: dient nicht zur kompletten Außerbetriebnahme.	Rocker arm in "Closed-RED-0" position: • No flow rate to the consumer equipment. • "Closed" position: does not completely shut down.	Levier basculant en position « Fermé-ROUGE-0 »: • Pas de débit vers le consommateur. • Position « Fermé » : ne convient pas pour la mise hors service complète de l'alimentation .	Palanca basculante en posición « Cerrada-ROJO-0 »: • Ningún caudal al consumidor. • Posición « Cerrada »: sirve para la puesta fuera de servicio completa de la alimentación de gas.	Tuimelschakelaar in 'Dicht-ROOD-0'-stand: • Geen debiet naar verbruiksapparaat. • 'Dicht'-stand: dient niet voor de complete buitenbedrijfstellng.	Bilanciere in Posizione "Chiuso-ROSSO-0": • Nessun flusso verso l'apparecchio di consumo. • Posizione "Chiusa": non serve ad arrestare del tutto l'alimentazione.
I, II	• Kipphobel immer 180° bis voll zum Anschlag umlegen. • Keine Zwischenstellung wählen!	• Always turn rocker arm a full 180° to the stop. • Do not choose an intermediate position!	• Déplacer toujours le levier basculant complètement à 180° jusqu'à la butée. • Ne pas choisir de position intermédiaire !	• Mover la palanca basculante siempre 180° hasta el tope. • No dejar en una posición intermedia.	• Tuimelschakelaar altijd 180° verzetten totdat hij volledig tegen de aanslag zit. • Geen tussenstandkiezen!	• Spostare il bilanciere sempre di 180° fino alla battuta. • Non fermarsi in una posizione intermedia!
	WARTUNG	MAINTENANCE	ENTRETIEN	MANTENIMIENTO	ONDERHOUD	MANUTENZIONE
	Das Produkt ist nach ordnungsgemäßer MONTAGE und BEDIENUNG wartungsfrei.	After proper ASSEMBLY and OPERATION, the product is maintenance-free.	Le produit ne nécessite aucun entretien en cas de MONTAGE et de COMMANDE corrects.	Si se realizan correctamente MONTAJE y MANEJO, el producto no requiere mantenimiento.	Bij een juiste MONTAGE en BEDIENING is het product onderhoudsvrij.	Se correttamente MONTATO ed UTILIZZATO, il prodotto non richiede alcun intervento di manutenzione.
	FEHLERBEHEBUNG	TROUBLESHOOTING	DÉPANNAGE	SOLUCIÓN DE PROBLEMAS	TROUBLE SHOOTING	RIMOZIONE DEGLI ERRORI
	Fehlerursache → Maßnahme	Fault cause → Action	Cause de la panne → Remède	Causa del error → Acción	Storingsoorzaak → Maatregel	Ricerca degli errori → Misura
	Kein Gasdurchfluss: → Gasflaschenventil oder Absperrarmaturen öffnen → Kipphobel in „Offen-GRÜN-I“- Stellung. Weiterhin kein Gasdurchfluss: → Produkt zur Prüfung an den Hersteller senden.	No gas flow: → Open the gas cylinder valve or the shut-off fittings. → Rocker arm in "Open-GREEN-I" position. Still no gas flow: → Send the product to the manufacturer to be checked.	Pas de débit de gaz : → Ouvrir le robinet de la bouteille de gaz ou les robinets d'arrêt. → Levier basculant en position « Ouvert-VERT-I ». Toujours pas de débit de gaz: → Envoyer le produit au fabricant pour contrôle.	No llega caudal de gas: → Abrir la válvula del bombona de gas o las válvulas de cierre. → Palanca basculante en posición « Abierta-VERDE-I ». Aún no llega caudal de gas: → Enviar el producto al fabricante para su inspección.	Geen doorstroming van gas: → Gasflesventiel of afsluitarmatuur openen. → Tuimelschakelaar in 'Open-GROEN-I'-stand. Nog altijd geen doorstroming van gas: → Product ter controle naar de fabrikant sturen.	Nessun flusso di gas: → Aprire la valvola della bombola del gas o le valvole di intercettazione. → Bilanciere in posizione "Aperto-VERDE-I". Ancora nessun flusso di gas: → Inviare il prodotto al produttore per un controllo.

Gasgeruch
Ausströmendes Flüssiggas ist extrem entzündbar!
Kann zu Explosionen führen.
→ Gaszufuhr schließen!
→ Keine elektrischen Schalter betätigen!
→ Nicht im Innenbereich von ① bis ⑥ telefonieren!
→ Räume gut belüften!
→ Flüssiggasanlage außer Betrieb nehmen!
→ Fachbetrieb beauftragen!

Gas smell
Leaking LPG is extremely flammable!
Can cause explosions.
→ Close the gas supply!
→ Do not use any electric switches!
→ Do not use a phone in the indoor area of ① to ⑥.
→ Ventilate rooms well!
→ Shut down the LPG system!
→ Contact a specialised company!

Odeur de gaz
Le gaz de pétrole liquéfié qui s'écoule est hautement inflammable !
Peut provoquer des explosions.
→ Fermer l'alimentation de gaz !
→ N'actionner aucun interrupteur électrique !
→ Ne pas téléphoner dans espace intérieur de ① à ⑥ !
→ Bien aérer les locaux !
→ Mettre l'installation de GPL hors service !
→ Charger une entreprise spécialisée !

Olor a gas:
¡Los escapes de gas licuado son muy inflamables!
Pueden producir explosiones.
→ ¡Cierre el suministro de gas!
→ ¡No toque ningún interruptor eléctrico!
→ ¡No utilice ningún teléfono en zona interior de ① a ⑥!
→ ¡Ventile bien las habitaciones!
→ ¡Apague el sistema de gas licuado!
→ ¡Nombrar una empresa especializada!

Gaslucht
Uitstroomend vloeibaar gas is extreem ontvlambaar!
Explosiegevaar.
→ Gastoevoer sluiten!
→ Geen elektrische schakelaars bedienen!
→ Niet telefoeren binnen van ① tot ⑥!
→ Ruimtes goed ventileren!
→ Installatie met vloeibaar gas buiten gebruik nemen!
→ Neem een vakman in de arm!

Odore di gas
Le fuoriuscite di gas liquido sono estremamente infiammabili!
Pericolo di esplosioni.
→ Interrompere l'alimentazione di gas!
→ Non attivare interruttori elettrici!
→ Non effettuare telefonate in ambiente interno da ① a ⑥!
→ Arieggiare bene gli ambienti!
→ Mettere fuori servizio l'impianto di LPG!
→ Contattare un'azienda specializzata!

AUSTAUSCH**REPLACEMENT****REPLACEMENT****SUSTITUCIÓN****VERVANGING****SOSTITUZIONE**

Bei Anzeichen jeglichen Verschleißes und jeglicher Zerstörung des Produktes oder eines Teiles des Produktes, muss dieses ausgetauscht werden. Nach Austausch des Produktes, Schritte MONTAGE, DICHTHEITSKONTROLLE und INBETRIEBNAHME beachten! Nach DGUV-Regel 110-010 sind Ausrüstungsteile* von Flüssiggasanlagen im gewerblichen Bereich spätestens nach 10 Jahren auszutauschen.
* Ausrüstungsteile, sind z. B. Membranen, automatische oder manuelle Umschaltventile, Druckregler, Schlauchleitungen.

Um unter normalen Betriebsbedingungen die einwandfreie Funktion der Installation zu gewährleisten, wird empfohlen, Ausrüstungsteile* die Verschleiß oder Alterung unterliegen, ggf. auszuwechseln:

If there is any sign of wear or if the product or parts thereof are damaged, it must be replaced. When the product has been replaced, observe the steps ASSEMBLY, LEAK TESTING, and START-UP.
To ensure that the installation works faultlessly under normal operating conditions, it is recommended to replace system parts subject to wear or ageing, e.g. pressure regulators, hose assemblies, shut-off devices, as required:

Dès les premiers signes d'usure et de détérioration du produit ou d'une pièce du produit, celui-ci devra être remplacé.
Une fois le produit remplacé, suivre les étapes indiquées aux points MONTAGE, CONTRÔLE D'ÉTANCHÉITÉ et MISE EN SERVICE !
Afin de garantir un parfait fonctionnement de l'installation dans des conditions de fonctionnement normales, nous recommandons de remplacer les composants de l'installation qui sont soumis à l'usure ou au vieillissement, tels que p.ex. les détendeurs de pression, les tuyaux flexibles, les dispositifs d'arrêt, si nécessaire :

En caso de percibir cualquier tipo de desgaste o daño en el producto o una pieza del producto, este deberá sustituirse. Tras la sustitución del producto, observar los pasos de MONTAJE, COMPROBACIÓN DE LA ESTANQUEIDAD y PUESTA EN SERVICIO.
Para garantizar el funcionamiento correcto de la instalación en condiciones de funcionamiento normales, le recomendamos que sustituya las piezas del equipo desgastadas o muy usadas, p. ej., reguladores de presión, tubos flexibles, dispositivos de cierre:

Bij tekenen van slijtage en bij elke beschadiging van het product of een deel van het product, moet dit worden vervangen. Let na vervanging van het product op de stappen MONTAGE, CONTROLE OP DICHTHEID en INBEDRIJFSTELLING!
Om onder normale bedrijfsomstandigheden een probleemloze werking van de installatie mogelijk te maken, wordt aangeraden om installatieonderdelen die aan slijtage of veroudering onderhevig zijn, zoals bijv. drukregelaars, slangen, afsluitinrichtingen, indien nodig te vervangen:

Sostituire il prodotto non appena segni di usura o danni sul prodotto o su sue parti.
Dopo la sostituzione, tenere presente quanto riportato ai punti MONTAGGIO, CONTROLLO DI TENUTA STAGNA e MESSA IN SERVIZIO!
Per garantire il funzionamento ineccepibile dell'impianto in normali condizioni di esercizio, si raccomanda di sostituire le parti dell'impianto sottoposte a usura o invecchiamento, quali ad es. regolatori di pressione, tubi flessibili, dispositivi di interruzione, entro:



• bei privater Nutzung nach 10 Jahren

• after 10 years for private use

• après 10 ans en cas d'utilisation privée

• en el ámbito privado, tras diez años

• bij particulier gebruik na 10 jaar

• 10 anni in caso di utilizzo privato

• bei gewerblicher Nutzung nach 10 Jahren

• after 10 years for commercial use

• après 10 ans en cas d'utilisation commerciale

• en el ámbito comercial, tras diez años

• bij commercieel gebruik na 10 jaar

• in ambito commerciale dopo 10 anni

• bei privater Nutzung nach 10 Jahren

• bei gewerblicher Nutzung nach 10 Jahren

• after 10 years of private use

• after 10 years for commercial use

• après 10 ans en cas d'utilisation privée

• après 10 ans en cas d'utilisation commerciale

• en el ámbito privado, tras diez años

• en el ámbito comercial, tras diez años

• 10 jaar bij particulier gebruik,

• bij commercieel gebruik na 10 jaar

• 10 anni in caso di utilizzo privato

• in ambito commerciale dopo 10 anni

• bei privater Nutzung nach 6 Jahren

• after 6 years of private use

• après 6 ans en cas d'utilisation privée

• en el ámbito privado, tras 6 años

• 6 jaar bij particulier gebruik,

• bij commercieel gebruik na 9 jaar

• 6 anni in caso di utilizzo privato

• in ambito commerciale dopo 9 anni

AUSSERBETRIEBNAHME**SHUT-DOWN****MISE HORS SERVICE****PUESTA FUERA DE SERVICIO****BUITENBEDRIJFSTELLING****MESSA FUORI SERVIZIO**


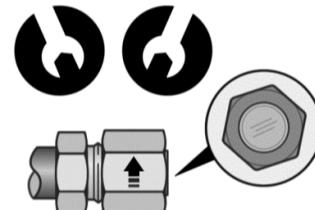
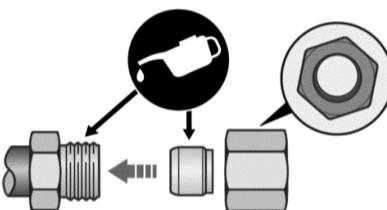
Gasflaschenventil und Absperrarmaturen der angeschlossenen Verbraucher schließen. Bei Nichtbenutzung der Flüssiggasanlage alle Ventile geschlossen halten.

Fermer le robinet de la bouteille de gaz, puis les robinets d'arrêt des consommateurs raccordés. En cas de non utilisation de l'installation de GPL, garder fermés tous les robinets, vannes et soupapes.

Cerrar válvula de la bombona de gas y después las llaves de cierre de los consumidores conectados. Mantener todas las válvulas cerradas si la instalación de gas licuado no va a usarse.

Gasflesventiel en vervolgens alle afsluitarmaturen van de aangesloten verbruikers sluiten. Als de installatie met vloeibaar gas niet gebruikt wordt, alle ventielen gesloten houden.

Chiudere la valvola della bombola del gas e le valvole di intercettazione degli apparecchi di consumo collegati. In caso di non utilizzo dell'impianto di gas liquido, tenere tutte le valvole chiuse.



HINWEIS Alle freien Anschlüsse in den Zuleitungen der Flüssiggasanlage sind mit einem geeigneten Verschluss dicht zu verschließen!

NOTICE Close all free connections in the feed lines of the LPG system with suitable caps to prevent gas flowing out!

AVIS Tous les raccords libres des conduites d'arrivée de l'installation de GPL doivent être rendus étanches au moyen d'un capuchon approprié afin d'éviter toute fuite de gaz !

AVISO ¡Todas las conexiones de las tuberías de alimentación de la instalación de gas licuado deben sellarse herméticamente con una junta adecuada!

LET OP Alle vrije aansluitingen in de toeleverleidingen van de installatie met vloeibaar gas moeten met een geschikte dop afgesloten worden om te voorkomen dat er gas ontsnapt!

NOTA Chiudere a tenuta stagna con un tappo idoneo tutti i raccordi liberi dei tubi di alimentazione dell'impianto GPL al fine di impedire la fuoriuscita di gas!

HINWEIS Bilden sich weitere Blasen, müssen die Anschlüsse nachgezogen werden (siehe MONTAGE). Falls sich die Undichtigkeiten nicht beseitigen lassen, darf das Produkt nicht in Betrieb genommen werden und muss ausgetauscht werden.

NOTICE If more bubbles form, re-tighten the connections (see ASSEMBLY). If the leaks cannot be repaired, the product must not be used and must be replaced.

AVIS Si des bulles supplémentaires se forment, resserrer les raccords (voir MONTAGE). Si l'il n'est pas possible d'éliminer les fuites, le produit ne peut pas être mis en service et doit être remplacé.

AVISO Si se siguen formando burbujas, se deben reapretar las conexiones (véase MONTAJE). Si no se pueden evitar las fugas, el producto no debe ponerse en funcionamiento, y deberá sustituirse.

LET OP Blijven er bellen ontstaan, dan moeten de aansluitingen worden aangedraaid (zie sezione MONTAGGIO). Se le anemicitàti persistono, il prodotto non può essere messo in funzione e deve essere sostituito.

NOTA Se si formano altre bolle, serrare di nuovo i raccordi (vedi sezione MONTAGGIO). Se le anemicitàti persistono, il prodotto non può essere messo in funzione e deve essere sostituito.

ENTSORGEN**DISPOSAL****ÉLIMINATION****ELIMINACIÓN****AFVOEREN****SMALTIMENTO**

Um die Umwelt zu schützen, dürfen unsere Produkte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden.

To protect the environment, our products may not be disposed of along with household waste.

Afin de protéger l'environnement, il est interdit d'éliminer nos produits avec les déchets domestiques.

Para proteger el medioambiente, nuestros productos no se pueden eliminar con la basura doméstica.

Om het milieu te beschermen mogen onze producten niet met het gewone huisvuil meegegeven worden.

Per tutelare l'ambiente, i nostri prodotti non devono essere smaltiti insieme ai rifiuti domestici.

Das Produkt ist über örtliche Sammelstellen oder Wertstoffhöfe zu entsorgen.

The product must be disposed of via a local collection station or a recycling station.

Le produit doit être remis pour élimination ou recyclage à des centres de collecte ou des déchetteries avec tri sélectif.

Este producto debe eliminarse a través de los centros de recogida o las instalaciones de reciclaje municipales.

Het product dient via plaatselijke inzamelpunten of sorteercentra voor afval verwijderd te worden.

Il prodotto deve essere portato per lo smaltimento in un centro di raccolta o deposito pubblico locale.

TECHNISCHE DATEN**TECHNICAL DATA****DONNEES TECHNIQUES****DATOS TÉCNICOS****TECHNISCHE GEGEVENEN****DATI TECNICI**

Max. zulässiger Druck: PS 16 bar

Max. permissible pressure: PS 16bar

Pression max. admissible : PS 16 bar

Máx. presión permitida: 16 bar PS

Max. toegestane druk: PS 16 bar

Pressione max. ammessa: PS 16 bar

Material Gehäuse: CW617N-MS (Messing)

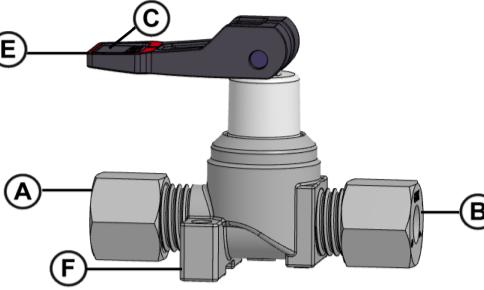
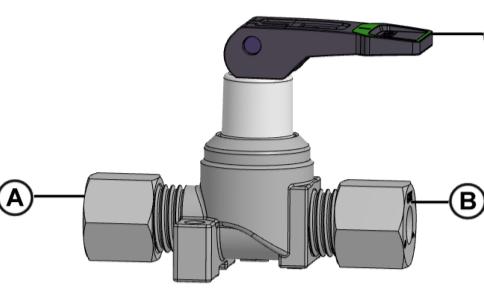
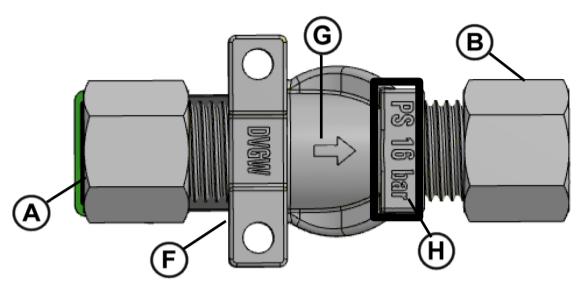
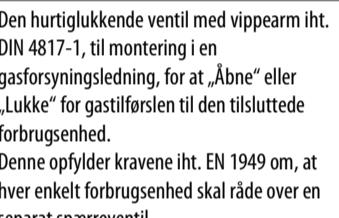
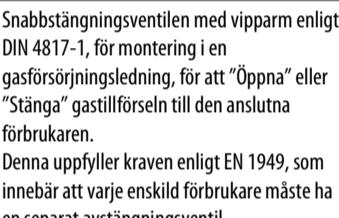
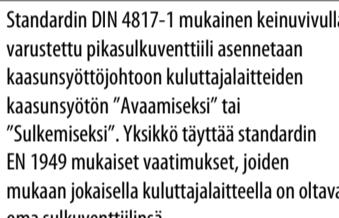
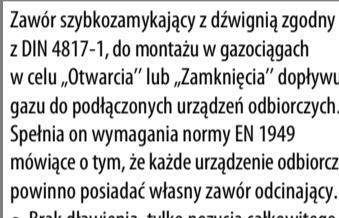
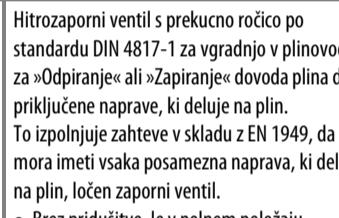
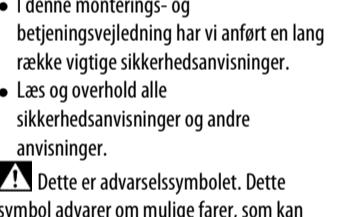
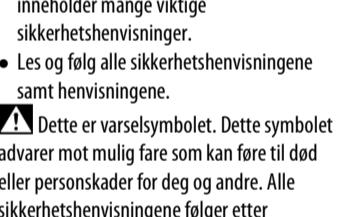
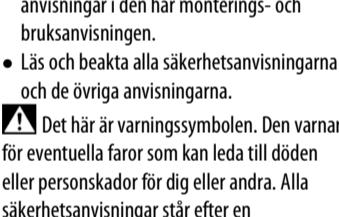
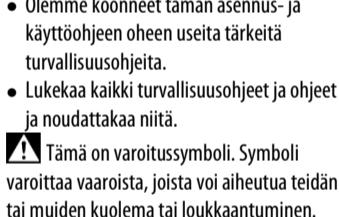
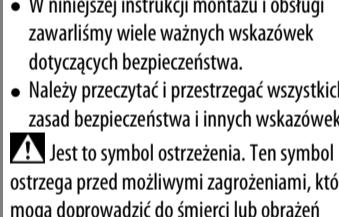
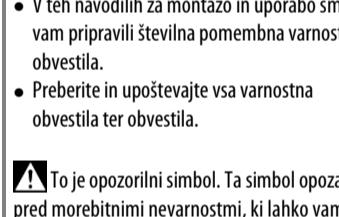
Housing material: CW617N-MS (brass)

Matériau du boîtier : CW617N-MS (latón)

Material de carcasa: CW617N-MS (latón)

Materiaal behuizing: CW617N-MS (messing)

Materiale alloggiamento: CW617N-MS (ottone)

1	DA	NO	SV	FI	PL	SL
	Monterings- og betjeningsvejledning	Monterings- og betjeningsveiledning	Monterings- och bruksanvisning	Asennus- ja käyttöopas	Instrukcja montażu i obsługi	Navodila za montažo in uporabo
	Hurtiglukkende ventil med vippearm type KSV til montering i en gasforsyningsledning, for at „Åbne“ eller „Lukke“ for gastilførslen til tilsluttede forbrugsenheder	Hurtigstengende ventil med løftarm av typen KSV er til installasjon av en gassstifløsel for å ”Åpne“ eller ”Stenge“ gas-stifløfelsen til de tilkoblede forbruksapparatene	Snabbstängningsventil med vipparm typ KSV för montering i en gasförsörjningsledning, för att ”Öppna“ eller ”Stänga“ gastillförseln till anslutna förbrukare	Keinuvipu-pikasulkiventtiili, malli KSV asennetaan kaasunyötöjohtoon kuluttajalaitteiden kaasunyötön ”Avaamiseksi“ tai ”Sulkemiseksi“	Zawór szybkozamykający z dźwignią typ KSV do montażu w gazociągach w celu „Otwarcia“ lub „Zamknięcia“ dopływu gazu do podłączonych urządzeń odbiorczych	Hitrozaporni ventil s prekucno ročico tip KSV za vgradnjo v plinovod za »Odpiranje« ali »Zapiranje« dovoda plina do priključenih naprav, ki delujejo na plin
						
	 (A) Indgangstilslutning (B) Udgangstilslutning (C) Grebsførbning (D) Vippearm - „Åben-GRØN“-stilling I (E) Vippearm „Lukket-RØD“-stilling 0 (F) Befastelseskonsol efter eget valg (G) Pil for gennemstrømningsretning (H) maks. tilladt tryk	 (A) Inngangsport (B) Utgangsport (C) Håndtak (D) Løftarm – ”Åpen-GRØNN“ stilling I (E) Løftarm ”Stengt-RØD“ stilling 0 (F) Monteringsbracket valgfri (G) Pil for strømningsretning (H) maks. tillatt trykk	 (A) Inloppsanslutning (B) Utdragsanslutning (C) Greppskål (D) Vipparm - ”Öppen-GRÖN“-läge I (E) Vipparm ”Stängt-RÖD“-läge 0 (F) Valfrä fästningskonsol (G) Pil för flödesriktning (H) max. tillåtet tryck	 (A) Tulosliittäntä (B) Lähtöliittäntä (C) Uppokahva (D) Keinuvipu - ”Auki-VIHREÄ“-asento I (E) Keinuvipu - ”Suljettu-PUNAINEN“-asento 0 (F) Kiinnityskonsoli, valinnainen (G) Nuoli virtaussuunnalle (H) salittu maksimipaine	 (A) Fakultatywnie przyłącze (B) Fakultatywnie przyłącze (C) Pochwyty (D) Dźwignia w pozycji 1: „Otwarty ZIELONY“ (E) Dźwignia w pozycji 0: „Zamknięty CZERWONY“ (F) Konsola mocująca na wyjściu (G) Strzałka wskazująca kierunek przepływu (H) maks. dopuszczalne ciśnienie	 (A) Vhodni priključek (B) Izhodni priključek (C) Prijemalna vdolbina (D) Prekucna ročica »Odprto-ZELENO« položaj I (E) Prekucna ročica »Zaprto-RDEČE« položaj 0 (F) Pritrditvena konzola (G) Puščica za smer pretoka (H) največji dovoljeni tlak
	OM DENNE VEJLEDNING	OM DENNE BRUKSANVISNINGEN	OM DEN HÄR BRUKSANVISNINGEN	KÄYTTÖOHJE	NA TEMAT NINIEJSZEJ INSTRUKCJI	O NAVODILIH
	 <ul style="list-style-type: none"> Denne vejledning er en del af produktet. Vejledningen indeholder oplysninger om produktets tilsigtede anvendelse og garantibetingelserne og skal derfor udleveres til brugerne. Den skal opbevares, så længe produktet benyttes. Ud over denne vejledning skal nationale forskrifter, lover og retningslinjer for installation følges. 	 <ul style="list-style-type: none"> Denne anvisningen er en del af produktet. Denne bruksanvisningen må gis til operatøren slik at en sikrer tiltenkt bruk og overholde av garantis. Den må oppbevares for hele driftsperioden. I tillegg til denne anvisningen må nasjonale forskrifter, lover og retningslinjer for installering følges. 	 <ul style="list-style-type: none"> Den här bruksanvisningen utgör en del av produkten. Följ den här bruksanvisningen för att få avsedd drift och lämna den till näringssidan för att den lagstadgade garantin ska gälla. Spara den under enhetens hela användningstid. Beakta inte bara den här bruksanvisningen utan även de nationella föreskrifterna, lagarna och installationsriktlinjerna. 	 <ul style="list-style-type: none"> Tämä käyttöohje on osa tuotetta. Määristyen mukaista käyttöä ja takuuehtojen huomioonottamista varten tätä käyttöohjetta on noudatettava, ja se on myös toimitettava laitteeseen omistajalle. Säilytä käyttöohje laitteeseen koko käyttöän ajan. Näiden käyttöohjeiden lisäksi on noudatettava kansallisia asetuksia, lukeja ja asennusmääryksiä. 	 <ul style="list-style-type: none"> Niniejsza instrukcja stanowi część produktu. Aby eksploatować urządzenie zgodnie z przeznaczeniem i zachować rękojmia, należy przestrzegać wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji i przekazać ją użytkownikowi. Należy zachować ją przez cały okres użytkowania. Poza instrukcją należy przestrzegać krajowych przepisów, ustaw i wytycznych dotyczących instalacji. 	 <ul style="list-style-type: none"> Ta navodila so del proizvoda. Zaradi namenske uporabe in zaradi ohranjanja garancije je treba ta navodila upoštevati in izročiti upravljuvcu. Hranite jih ves čas uporabe. Poleg teh navodil je treba upoštevati tudi državne predpise, zakone in namestitvene smernice.
	GENERELLE PRODUKTOPLYSNINGER	GENERELL PRODUKTINFORMASJON	ALLMÄN PRODUKTINFORMATION	YLEiset TUOTETIEDOT	OGÓLNE INFORMACJE O PRODUKCIE	SPLOŠNE INFORMACIJE O PROIZVODU
	 <p>Den hurtiglukkende ventil med vippearm iht. DIN 4817-1, til montering i en gasforsyningsledning, for at „Åbne“ eller „Lukke“ for gastilførslen til den tilsluttede forbrugsenhed. Denne opfylder kravene iht. EN 1949 om, at hver enkelt forbrugsenhed skal råde over en separat spærreventil. • Ingen justering, kun helt „Åben“ - hhv. helt „Lukket“-stilling. • For at åbne og lukke hurtigt.</p>	 <p>Hurtigstengende ventilen med løftarm, som er i henhold til DIN 4817-1, er til installasjon av en gassstifløsel for å ”Åpne“ eller ”Stenge“ gastilførselen til de tilkoblede forbruksapparatene. Dette oppfyller kravene i EN 1949 som krever at hvert enkelt forbrugsapparat må være utstyrt med en separat stengeventil. • Ikke noe gasspjele, bare helt ”Åpen“ eller ”Lukket“ stilling. • Til å kunne åpnes og stenges raskt.</p>	 <p>Snabbstängningsventilen med vipparm enligt DIN 4817-1, för montering i en gasförsörjningsledning, för att ”Öppna“ eller ”Stänga“ gastillförselen till den anslutna förbrukare. Denna uppfyller kraven enligt EN 1949, som innebär att varje enskild förbrukare måste ha en separat avstängningsventil. • Ingen strypning, bara helt ”Öppet“ eller ”Stängt“ läge. • För snabb öppning och stängning.</p>	 <p>Standardin DIN 4817-1 mukainen keinuvipu varustettu pikasulkiventtiili asennetaan kaasunyötöjohtoon kuluttajalaitteiden kaasunyötön ”Avaamiseksi“ tai ”Sulkemiseksi“. Yksikkö täyttää standardin EN 1949 mukaiset vaatimukset, joiden mukaan jokaisella kuluttajalaitteella on oltava oma sulkiventtiiliinsä. • Ei kuristusta, vaan ainostaan täysin ”Auki“ - tai ”Suljettu“-asento. • Poapea avaus ja suljentava.</p>	 <p>Zawór szybkozamykający z dźwignią zgodny z DIN 4817-1, do montażu w gazociągach w celu „Otwarcia“ lub „Zamknięcia“ dopływu gazu do podłączonych urządzeń odbiorczych. Specjalna norma wymagania normy EN 1949 mówi o tym, że każde urządzenie odbiorcze powinno posiadać własny zawór odcinający. • Brak dławienia, tylko pozycja całkowitego „Otwarcia“ lub „Zamknięcia“. • Do szybkiego otwierania lub zamknięcia.</p>	 <p>Hitrozaporni ventil s prekucno ročico po standardu DIN 4817-1 za vgradnjo v plinovod do »Odpiranje« ali »Zapiranje« dovoda plina do priključene naprave, ki deluje na plin. To izpoljuje zahteve v skladu z EN 1949, da mora imeti vsaka posamezna naprava, ki deluje na plin, ločen zaporni ventil. • Brez pridružitve, le v polnem položaju »Odprto« ali »Zaprto«. • Za hitro odpiranje in zapiranje.</p>
	SIKKERHEDSANVISNINGER	SIKKERHETSRELATERTE HENVISNINGER	SÄKERHETSRELATERADE HENVISNINGAR	TURVALLISUUSOHJEET	WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA	VARNOVNA OBVESTILA
	 <ul style="list-style-type: none"> Din og andres sikkerhed betyder meget for os. I denne monterings- og brukervejledning har vi anført en lang række vigtige sikkerhedsanvisninger. Læs og overhold alle sikkerhedsanvisninger og andre anvisninger. <p>! Dette er advarselssymbolet. Dette symbol advarer om mulige farer, som kan have din og andres død eller tilskadekomst til følge. Alle sikkerhedsanvisninger følger efter varselssymbolet, sammen med enten ordet »FARE«, »ADVERSEL« eller »FORSIGTIG«. Disse ordene betyder:</p> <p>FARE betegner en personfare med høj risikograd. → Har død eller alvorlig tilskadekomst til følge.</p> <p>ADVERSEL betegner en personfare med mellemhøj risikograd. → Kan medføre død eller alvorlig skade.</p> <p>FORSIGTIG betegner en personfare med lav risikograd. → Kan medføre en liten eller middels skade.</p> <p>MERK betegner en materiell skade. → Påvirker den løpende driften.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Din och andras säkerhet är viktig för oss. Denne monterings- och brukervejledning inneholder mange viktige sikkerhetsanvisninger. Läs och överhöld alla sikkerhetsanvisningarna samt henvisningarna. <p>! Dette er varselsymbolet. Dette symbolet advarer mot mulig far som kan föra till döden eller personskador för dig och andra. Alla sikkerhetsanvisningarna följer efter varselssymbolet, samman med enten ordet »FARE«, »ADVERSEL« eller »FORSIGTIG«. Disse ordene betyder:</p> <p>FARE Betecknar en risk för personskada med en hög grad av risk. → Kan medföra död eller alvorlig skade.</p> <p>ADVERSEL Betecknar en personfare med en middels risikograd. → Kan medföra död eller alvorlig skade.</p> <p>FORSIGTIG Betecknar en personfare med en låg risikograd. → Kan medföra en liten eller middels skade.</p> <p>MERK Betecknar en materiell skade. → Påvirker den löpende driften.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Din och andras säkerhet är viktig för oss. Vi har angett många viktiga säkerhetsanvisningar i den här monterings- och bruksanvisningen. Läs och överhöld alla säkerhetsanvisningarna och de övriga anvisningarna. <p>! Det här är varningssymbolen. Den varnar för eventuella faror som kan leda till döden eller personskador för dig eller andra. Alla säkerhetsanvisningar står efter en varningssymbol, tillsammans med symbolen »FARE«, »ADVERSEL« eller »FORSIGTIG«. Orden betyder:</p> <p>FARE Betecknar en risk för personskada med en hög grad av risk. → Leder till döden eller en svår personskada.</p> <p>ADVERSEL Betecknar en risk för personskada med en medelhög grad av risk. → Leder till döden eller en svår personskada.</p> <p>FORSIGTIG Betecknar en risk för personskada med en låg grad av risk. → Leder till en liten eller måttlig personskada.</p> <p>OBS! Betecknar en risk för personskada med en låg grad av risk. → Leder till en liten eller måttlig personskada.</p> <p>ANMÄRKNING Betecknar en sakskada. → Har en påverkan på driften.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Teidän ja muiden turvallisuus on erittäin tärkeää. Olemme koonneet tämän asennus- ja käyttöohjeen oheen useita tärkeitä turvallisuusohjeita. Lukkeaa kaikki turvallisuusohje ja ohjeet ja noudatakaan niitä. <p>! Tämä on varoitussymboli. Symboli varoittaa vaaroista, joista voi aiheuttaa teidän tai muiden kuolema tai loukaantuminen. Kaikissa turvallisuusohjeiden ohessa on varoitussymboli, jonka jälkeen seuraava sana »VAARA«, »VAROITUS« tai »HUOMIO«. Näillä sanilla on seuraavat merkitykset:</p> <p>VAARA kuva henkilön toimintaa, johon sisältyy korkea vaaratekijä. → Seurausena on kuolema tai vakava loukaantuminen.</p> <p>VAROITUS kuva henkilön toimintaa, johon sisältyy keskimääräinen vaaratekijä. → Seurausena on kuolema tai vakava loukaantuminen.</p> <p>HUOMIO kuva henkilön toimintaa, johon sisältyy matala vaaratekijä. → Seurausena on vähäinen tai lievä loukaantuminen.</p> <p>! Jest to symbol ostrzeżenia. Ten symbol ostrzega przed możliwymi zagrożeniami, które mogą doprowadzić do śmierci lub obrażeń ciała użytkownika lub osób trzecich. Wszystkie zasady bezpieczeństwa poprzedzone są symbolem ostrzeżenia, za którym pojawia się jedno ze słów: »NIEBEZPIECZEŃSTWO«, »OSTRZEŻENIE« lub »PRZESTROGA«. Te słowa oznaczają:</p> <p>NIEBEZPIECZEŃSTWO oznacza zagrożenie dla ludzi o wysokim stopniu ryzyka.</p> <p>ADVARSEL betegner en personfare med høy risikograd.</p> <p>VAROITUS kuva henkilön toimintaa, johon sisältyy keskimääräinen vaaratekijä.</p> <p>HUOMAUTUS kuva omaisuuusvahinkoja.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> Bezpieczeństwo użytkownika i osób trzecich jest dla nas niezwykle istotne. W niniejszej instrukcji montażu i obsługi zawarzonych znajdują wiele ważnych wskazówek dotyczących bezpieczeństwa. Należy przeczytać i przestrzegać wszystkich zasad bezpieczeństwa i innych wskazówek. <p>! To je opozorilni simbol. Ta simbol opozorja pred morebitnimi nevarnostmi, ki lahko vam in drugim povzročijo smrt ali poškodbe. Vsa varnostna obvestila sledijo opozorilnemu simbolu, temu pa sledijo besede »NEVAROST, »OPAZORILO« ali »POZOR«. Te besede pomenijo:</p> <p>NEVAROST oznacjuje ogroženost oseb z visoko stopnjo tveganja.</p> <p>ADVARSEL → Posledica so smrt ali hude poškodbe.</p> <p>OPAZORILO oznacjuje ogroženost oseb s srednjo stopnjo tveganja.</p> <p>POZOR → Posledica so majhne ali hude poškodbe.</p>	
	 <p>! To je opozorilni simbol. Ta simbol opozarja pred morebitnimi nevarnostmi, ki lahko vam in drugim povzročijo smrt ali poškodbe. Vsa varnostna obvestila sledijo opozorilnemu simbolu, temu pa sledijo besede »NEVAROST, »OPAZORILO« ali »POZOR«. Te besede pomenijo:</p> <p>NEVAROST oznacjuje ogroženost oseb z visoko stopnjo tveganja.</p> <p>ADVARSEL → Posledica so smrt ali hude poškodbe.</p> <p>OPAZORILO oznacjuje ogroženost oseb s srednjo stopnjo tveganja.</p> <p>POZOR → Posledica so majhne ali hude poškodbe.</p>	 <p>! Dette er et oplysningsmateriale om farlige gasser. Det viser, at det er farligt at eksplodere. Det er ikke et teknisk dokument.</p> <p>FARE Udsivende flaskestas er yderst brandfarlig! Kan føre til eksplosioner. Alvorlige forbrændinger ved direkte hudkontakt. • Kontroller regelmessigt, at forbinderne er tætte! • Hvis der konstateres gaslugt eller utætherer, skal anlægget straks lukkes ned! • Antændelskilder og elektriske apparater skal holdes uden for rækkevidde! • Relevante love og bestemmelser skal overholdes! Følg de gældende nationale installeringsforskrifter for flytende gassannlegg</p>	 <p>FARE Flytende gass som strømmer ut, er høyeksplosiv! Kan medføre eksplosjon. Alvorlige forbrændinger ved direkte hudkontakt. • Kontroller regelmessigt, at forbinderne er tætte! • Ved gaslukt og lekkasje må anlegget straks sættes ut af drift! • Antændelskilder eller elektriske apparater må holdes utenfor rekkevidde! • Gjeldende lover og regler må overholdes! Følg de gældende nationelle installeringsforskrifterna rörande gasolnäggningar.</p> </			

2	DA	NO	SV	FI	PL	SL
	TILSIGTET BRUG	TILENKT BRUK	AVSEDD ANVÄNDNING	MÄÄRÄYSTEN MUKAINEN KÄYTÖ	UŻYTKOWANIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	NAMENSKA UPORABA
	Driftsmedier <ul style="list-style-type: none"> Flaskegas (gasfase) <p>En liste over driftsmedier med angivelse af betegnelse, standard og anvendelsesland kan findes på internettet på adressen www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	Driftsmedier <ul style="list-style-type: none"> Flytende gass (gassfase) <p>Du finner en liste over driftsmediene med oppgitt betegnelse, norm og brukerland på internett under www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	Medier <ul style="list-style-type: none"> Gasol (gasfas) <p>Du hittar en lista över medierna med information om beteckning, norm och användningsland på internet på www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	Käyttöaineet <ul style="list-style-type: none"> Nestekaasu (kaasufaasi) <p>Luetello käyttöaineista ja niiden nimikemerkinnoista, sovellettavista standardeista ja käyttömaista on ladattavissa osoitteesta www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	Czynnik robocze <ul style="list-style-type: none"> Gaz płynny (faza gazowa) <p>Listę czynników roboczych z określением oznaczenia, normy oraz kraju użycia można znaleźć w Internecie pod adresem: www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>	Obratovalna sredstva <ul style="list-style-type: none"> Utekočinjen naftni plin (plinska faza) <p>Seznam obratovalnih sredstev z navedbo oznak, norm in države uporabe najdete na spletu pod www.gok.de/liste-der-betriebsmedien.</p>
	Anvendelsesområde	Bruksområde	Användningsområde	Käytöalue	Zakres zastosowania	Področje uporabe
						
						
	<p>① Campingvogne, autocampere Erhvervsmæssigt brugte: Campingvogne, autocampere og køretøjer med flaskegaslæg (f.eks. Food Trucks)</p> <p>② Mobilhomes med installation iht. EN 1949</p> <p>③ Husholdning</p> <p>④ Erhverv</p> <p>⑤ Camping</p> <p>⑥ Søfart</p>	<p>① Campingvogner, bobiler Profesjonell bruk: Campingvogner, bobiler og kjøretøy med LPG-anlegg f.eks. pølseboder)</p> <p>② Husvogn med installasjon i henhold til EN 1949</p> <p>③ Husholdning</p> <p>④ Handelsnæring</p> <p>⑤ Camping</p> <p>⑥ Maritimt</p>	<p>① Husvagnar, husbilar Professionell nyttjade: husvagnar, husbilar och fordon med gasolanläggning (t.ex. foodtrucks)</p> <p>② Mobila hem med installation enligt EN 1949</p> <p>③ Hushåll</p> <p>④ Företag</p> <p>⑤ Camping</p> <p>⑥ Båtar</p>	<p>① Asuntovaunut, matkailuautot Yrityskäyttö: Asuntovaunut, matkailuautot ja nestekaasulaitteistolla varustetut ajoneuvot (esim. ruuankuljetusautot)</p> <p>② Asuntoautot, joissa standardin EN 1949 mukainen asennus</p> <p>③ Kotitalous</p> <p>④ Kaupallinen käyttö</p> <p>⑤ Leirintäalue</p> <p>⑥ veneily</p>	<p>① Przyczepy kempingowe, kampery Wykorzystywane w celach komercyjnych: Przyczepy kempingowe, kampery oraz pojazdy z instalacją na gaz płynny (np. food truck)</p> <p>② Przyczepy mieszkalne z instalacją zgodną z EN 1949</p> <p>③ Gospodarstwo domowe</p> <p>④ Działalność komercyjna</p> <p>⑤ Kemping</p> <p>⑥ Jachty</p>	<p>① Avtodomi, bivalne priklice obrtno koriščeni: avtodomi, bivalne priklice in vozila s sistemom na utekočinjen naftni plin (npr. Food Trucks)</p> <p>② Mobilne hiše z instalacijo po EN 1949</p> <p>③ Gospodinjstvo</p> <p>④ Obrt</p> <p>⑤ Kampiranje</p> <p>⑥ Plovila</p>
	Monteringssted	Bruksområde	Installationsplats	Asennuspaikka	Miejsce instalacji	Mesto namestitve
	<ul style="list-style-type: none"> i flaskeasanlæg i det regulerede trykkområde med maks. 16 bar (sikret trykk) 	<ul style="list-style-type: none"> i LPG-forsyningsanlegg i regulert trykkområde med maks. 16 bar (sikret trykk) 	<ul style="list-style-type: none"> matningsanläggningar för gasol i det reglerade trykkområdet med max. 16 bar (avsäkrat tryck) 	<ul style="list-style-type: none"> nestekaasun syöttöjärjestelmässä säädetyllä painealueella enint. 16 baarilla (turvallinen paine) 	<ul style="list-style-type: none"> w instalacjach zasilania LPG w regulowanym zakresie ciśnienia o maks. wartości 16 barów (zabezpieczone ciśnienie) 	<ul style="list-style-type: none"> pri sistemih oskrbe z naftnim plinom v reguliranem tlakom območju z najv. 16 barov (zavarovani tlak)
	Anvendelsessted	Brukersted	Användningsmiljö	Käyttöpaikka	Miejsce eksploatacji	Mesto obratovanja
	<ul style="list-style-type: none"> indendørs fra ① til ⑥ <p>⚠️ «Installer ikke i områder hvor temperaturen overstiger 60 °C eller kommer under -20 °C»</p>	<ul style="list-style-type: none"> innendørs fra ① til ⑥ <p>⚠️ «Använd inte på platser där temperaturen överstiger 60 °C eller lägre än -20 °C»</p>	<ul style="list-style-type: none"> inomhus i ① till ⑥ <p>⚠️ «Ei saa asentaa tiloihin, joissa lämpötila nousee yli 60 °C:een tai kun -20 °C alittuu»</p>	<ul style="list-style-type: none"> sisilassa ① - ⑥ 	<ul style="list-style-type: none"> we wnętrzach od ① do ⑥ 	<ul style="list-style-type: none"> v notranjem prostoru od ① do ⑥ <p>⚠️ »Ne nameščajte v območjih, kjer temperatura presega 60 °C pod -20 °C«</p>
	IKKE-TILSIGTET BRUG	NICHT FORSKRIFTMESSIG BRUK	EJ AVSEDD ANVÄNDNING	MÄÄRÄYSTENVASTAINEN KÄYTÖ	UŻYTKOWANIE NIEZGODNE Z PRZEZNACZENIEM	NENAMENSKA UPORABA
	Enhver brug, som falder uden for den tilsigtede brug: <ul style="list-style-type: none"> f.eks. drift med andre medier, trykk brug af gasser i den flydende fase ændringer af produktet eller af en del af produktet montering mot strømningsretningen montering mod gennemstrømningsretningen anwendung ved omgivelsestemperaturer, der afviger fra: se TEKNISKE DATA 	All bruk som går ut over forskriftsmessig bruk: <ul style="list-style-type: none"> f.eks. drift med andre medier, trykk bruk av gasser i væskefasen endringer på produktet eller på en del av produktet montering mot strømningsretningen bruk i avvikende omgivelsestemperaturer: se TEKNISKE DATA 	All användning som inte ingår i den avsedda användningen: <ul style="list-style-type: none"> drift med andra medier eller tryck användning av gaser i flytande form ändringer på produkten eller delar av produkten montering mot flödesriktningen användning vid omgivningstemperatur, avvikande från: se TEKNISKA DATA 	Kaikki sellainen käyttö, joka poikkeaa määräystenvastaisesta käytöstä: <ul style="list-style-type: none"> esim. muun käyttöaineeen tai paineen käyttö kaasun käyttö vesifaissaissa laitteen tai laitteiston osan muutokset virtaussuunnan vastainen rakenne käyttö ympäriövän lämpötilan ollessa poikkeava: katso TEKNISET TIEDOT 	Každe užycie, wykraczające poza zakres zastosowania zgodnego z przeznaczeniem: <ul style="list-style-type: none"> np. zastosowanie innych mediów, wartości ciśnienia zastosowanie gazów w fazie ciekłej zmiany dokonane w produkcji lub jego części montaż przeciwnie do kierunku przepływu użytkowanie w temperaturach otoczenia odbiegających od przewidzianych: patrz DANE TECHNICZNE 	Vsaka uporaba, ki presega namensko uporabo: <ul style="list-style-type: none"> npr. obratovanje z drugimi sredstvi, tlaki uporaba plinov v tekoči fazi spremembe na proizvod ali delu proizvoda vgradnjav nasprotju s smerjo pretoka uporaba na temperaturi okolice izven dosega: glejte TEHNIČNE PODATKE
	Krav til brugeren	Krav til operatøren	Krav på användaren	Vaativuksiset käytäjälle	Wymagania stawiane użytkownikowi	Zahteve za upravljavca
	 <p>Brugeren skal have læst monterings- og betjeningsvejledningen grundigt igennem, inden han/hun tager produktet i brug.</p>	<p>Brukeren må før bruk av dette produktet ha lest nøye gjennom monterings- og bruksanvisningen.</p>	<p>Användaren måste ha läst monterings- och bruksanvisningen nogrä inför användningen av den här produkten.</p>	<p>Käyttäjän on luettava asennus- ja käyttöohjeet huolellisesti ennen tuotteen käyttöä.</p>	<p>Przed rozpoczęciem użytkowania produktu użytkownik jest zobowiązany do dokładnego przeczytania instrukcji montażu i obsługi.</p>	<p>Upravljavec mora pred uporabo tega izdelka podrobno prebrati navodila za montažo in uporabo.</p>
	TILSLUTNINGER	TILKOBLINGER	ANSLUTNINGAR	LIITÄNNÄT	PRZYŁĄCZA	PRIKLJUČKI
	 <p>Indgang – udgang efter eget valg Der findes flere tilslutningsalternativer.</p>	<p>Inngang – utgang valgfri Alternativt er andre tilkoblinger mulig.</p>	<p>Ingång – utgång valfri Alternativt är andra anslutningar möjliga.</p>	<p>Tuloliitintä – lähtoliitintä valinnainen, Myös muit litätävaihtoehdot ovat mahdollisia.</p>	<p>Wejście — wyjście do wyboru Możliwe są również inne przyłącza.</p>	<p>Vhodni — vystupna - po izbiri - Možne so tudi druge priključke.</p>
	 <p>Skæreringsforskruning RVS 8</p>	<p>Skæreringsforbindelser RVS 8</p>	<p>Sskæreringsforskruning RVS 8</p>	<p>Puristusliitin RVS 8</p>	<p>Šrubunek z pierścieniem wcinającym (RVS)</p>	<p>Nastavek za rezalni obroč RVS 8</p>
	 <p>Yderligere oplysninger om skæreringsforskrninger kan findes på adressen www.gok.de/montagehinweise eller på forespørgsel.</p>	<p>Mer informasjon om skæreringsforbindelser finner du på eller på forespørsel. www.gok.de/montagehinweise.</p>	<p>Se www.gok.de/montagehinweise eller fråga oss för mer information om skärringskopplingar.</p>	<p>Lisätietoja leikkausrengasliitoksiista saat osoitteesta tai pyydettäessä. www.gok.de/montagehinweise.</p>	<p>Dodatkowe informacje o śrubunkach z pierścieniem wcinającym można znaleźć pod: www.gok.de/montagehinweise.</p>	<p>Druge informacie o vijačnih povezavah z navojnim obročem najdete na spletu pod www.gok.de/montagehinweise.</p>
	MONTERING	MONTERING	MONTERING	ASENNUS	MONTAŻ	MONTAŽA
	 <p>Kontrollér, at produktet er komplet og uden transportskader, før det monteres.</p> <p>MONTERING, IBRUTAGNING OG VEDLIKEHOLDELSE skal udføres af en specialiseret virksomhed!</p> <p>Forudsætningen for et perfekt fungerende anlæg er fagligt korrekt installation, hvor de gældende tekniske regler for planlægning, opbygning og drift af hele anlægget overholderes.</p> <p>Følg de gældende nationale installeringsforskrifter for flytende gassanlegg og EN 1949.</p>	<p>Før montering må det kontrolleres at produktet ikke har transportskader, og at det er helt.</p> <p>MONTERING, IGANGSETTING OG VEDLIKEHOLD skal utføres av et selskap som er spesialisert på dette.</p> <p>En forudsætning for at anlægget skal fungere godt er fagkundig installering og overholdelse af gyldige tekniske regler ved planlægning, bygning og drift af hele anlægget.</p> <p>Vennligst overhold gjeldende nasjonale installeringsforskrifter for flytende gassanlegg og EN 1949.</p>	<p>Kontrollera produkten med avseende på transportskador och fullständighet inför monteringen.</p> <p>Ett specialistföretag måste utföra MONTERINGEN, IDRIFTAGANDET och UNDERHÅLLET.</p> <p>En förutsättning för att anläggningen ska fungera tillfritt är en korrekt installation med hänsyn till de tekniska regler som gäller för planeringen, monteringen och driften av den totala anläggningen.</p> <p>Följ de nationella installationsföreskrifterna rörande gasolanläggningar och EN 1949.</p>	<p>Ennen asennusta on tarkastettava, että laite on täydellinen eikä siinä ole kuljetusvaurioita.</p> <p>ASENNUS, KÄYTÖÖNOTTO JA HUOLTO on annettava ammattilaisen tehtäväksi.</p> <p>Edellytyksenä laitteen moitteettomalle toiminnalle on asianmukainen asennus ja että suunniteltu, rakenne ja koko laitteiston käyttö on voimassaolevien teknisten määrysten mukaisista.</p> <p>Kansallislaatuinen asennusmääräyksien ja EN 1949.</p>	<p>Przed przystąpieniem do montażu należy sprawdzić produkt pod kątem możliwych uszkodzeń transportowych i kompletności.</p> <p>MONTAŻ, URUCHAMIANIE I KONSERWACJA musi przeprowadzać wyspecjalizowana firma.</p> <p>Warunkiem niezawodnego działania jest prawidłowa instalacja z zachowaniem obowiązujących zasad technicznych dotyczących planowania, budowy i eksploatacji całego urządzenia.</p> <p>Przestrzegać obowiązujących krajowych przepisów dotyczących instalacji urządzeń zasilanych gazem płynnym i EN 1949.</p>	<p>Pred montažo je treba proizvod preveriti glede morebitnih poškodb pri transportu in glede popolnosti.</p> <p>MONTAŽA, ZAGON IN VZDRŽEVANJE mora opraviti specializirano podjetje.</p> <p>Predpostavka za nemoteno delovanje naprave je strokovna namestitev z upoštevanjem tehničnih pravil, ki veljajo za načrtovanje, izgradnjo in delovanje celotne naprave.</p> <p>Prosimо, upoštevajte veljavne državne instalacijske predpise za sisteme za utekočinjen naftni plin en EN 1949.</p>
	 <p>Skruesamlinger</p> <p>ADVARSEL</p> <p>Eksplosions-, brand- og kvelningsfare på grund af utøtte tilslutninger!</p> <p>→ Kan medføre gaslusip på grund af forvirring av produktet.</p> <p>→ Produktet må ikke forvrides mere etter montering eller ved etterspænding av tilslutningene!</p> <p>→ Eterspænding af tilslutninger må kun foretages, når anlægget er fuldstændig trykstøbt!</p>	<p>Skruforbindelser</p> <p>ADVARSEL</p> <p>Eksplosions-, brann- og kvelningsfare pga. utøtte tilkobling!</p> <p>→ Kan føre til gasslekasse hvis produktet vrirs.</p> <p>→ Etter montering og ved etterstramming av tilkoblingene må ikke produktet vrirs ytterligere.</p> <p>→ Etterstramming av tilkoblinger må skje i helt trykstøbt tilstand!</p>	<p>Skruvanslutningar</p> <p>WARNING</p> <p>Explosions-, brand- och kvelningsrisk vid otäta anslutningar!</p> <p>→ En vrinding av produkten kan leda till gaslusläpp.</p> <p>→ Vrid inte produkten mer efter monteringen eller när anslutningarna dras åt!</p> <p>→ Dra åt anslutningarna endast i tryckstöbt tillstånd!</p>	<p>Ruuviliitos</p> <p>VAROITUS</p> <p>Liiänä liitysyystä aiheuttaa räjähdytävä ja tukehtumisvaara!</p> <p>→ Käasuvuotoja voi aiheuttaa luitetta väännettääessä.</p> <p>→ Muttereiden kiristämisen jälkeen luitetta ei enää saa väänää!</p> <p>→ Liitosten jälkikiristämisen on sallittua vain täysin paineettomassa tilassa!</p>	<p>Połączenia śrubowe</p> <p>OSTRZEŻENIE</p> <p>Niebezpieczeństwo wybuchu, pożaru i uduszenia z powodu nieszczelnego przyłącza!</p> <p>→ Obrócenie produktu może doprowadzić do wycieku gazu.</p> <p>→ Nie obracać produktu po jego zamontowaniu i dokręceniu złącz!</p> <p>→ Dokręcanie złącz jest dopuszczalne wyłącznie w stanie całkowicie bezścienniewym!</p>	<p>Vijačne povezave</p> <p>OPOZORILO</p> <p>Nevarnost eksplozije, požara in zadušitve zaradi netesnosti priključkov!</p> <p>→ Z obrajanjem proizvoda lahko začne uhajati plin.</p> <p>→ Proizvoda po montaži in privitju priključkov več ne obračajte!</p> <p>→ Priključke privijte samo v popolnoma brezplačnem stanju!</p>
	 <p>FORSIGTIG</p> <p>Risiko for tilskadekomst som følge af metalsspåner, der</p>					

3	DA	NO	SV	FI	PL	SL
	<p>Monteringen skal i givet fald udføres med et egnet værktøj. Ved skruesamlinger skal der altid holdes kontra på tilslutningsstuden. Der må ikke anvendes uegnet værktøj som f.eks. tænger. Vær opmærksom på monteringsretningen (er angivet på huset med en pil).</p> <p>BEMÆRK</p> <ul style="list-style-type: none"> Montér den hurtiglukkende ventil på et lett tilgængeligt sted. Montér alle tilslutninger spændingsfrie, hold imod på huset med noglebredde 17. Den hurtiglukkende ventil skal være monteret sådan, at: <ul style="list-style-type: none"> vippearmen er lett tilgængelige utilsigtet eller tilfældig aktivering af vippearmen undgås. <p>BEMÆRK</p> <p>Eventuelt frie tilslutninger af den hurtiglukkende ventil (A), (B) lukkes tæt med en dertil egnet lukning.</p>	<p>Monteringen må gøres med egnet værktøj. Hold altid imot i sammenbindingsstussen på skruforbindelser. Uegnet værktøj som f. eks. tænger kan ikke bruges. Vær obs på monteringsretningen (er merket på kassen med en pil).</p> <p>MERK</p> <ul style="list-style-type: none"> Monter hurtigstengende ventilen på et lett tilgængeligt sted. Alle tilkoblinger må utføres fritt for spennin når kassen skal kobles med SW17. Hurtigstengende ventilen må installeres slik at: <ul style="list-style-type: none"> løftearmen er lett tilgængelig slik at utilsikret eller tilfældig bruk av løftearmen unngås. <p>MERK</p> <p>Eventuelle frie tilkoblinger til hurtigstengende ventilen (A), (B) gjøres med en egn, lett lås.</p>	<p>Monteringen bör om möjligt göras med ett lämpligt verktyg. Håll alltid emot vid anslutningsstutten på skruvanslutningar. Olämpliga verktyg som t.ex. tänger får inte användas. Beakta monteringsriktningen (den visas med en pil på häljet).</p> <p>ANMÄRKNING</p> <ul style="list-style-type: none"> Montera snabbstängningsventilerna på ett lett åtkomligt ställe. Montera alla anslutningar så att de inte är spända, håll därför emot på häljet med 17 mm nyckel. <p>Snabbstängningsventilerna måste vara monterad så att:</p> <ul style="list-style-type: none"> vipparmen kan nätt, vipparmen inte används oavsettligt eller av en slump. <p>ANMÄRKNING</p> <p>Eventuellt lediga anslutningar på snabbstängningsventilern (A), (B), ska förslutas tätt med en lämplig försäkring.</p>	<p>Asennus on mahdollisuksien mukaan tehtävä asianmukaisilla työkalulla. Pidä ruuvituloksesta kiinni aina vastaan liittäistäiskasta. Epäsoipivien työkalujen, esimerkiksi pihtien käyttö on kiellettyä. Huomioi asennussuunta (se on merkity koteloon nuolimerkinnällä).</p> <p>HUOMAUTUS</p> <ul style="list-style-type: none"> Pikasulkuventtiili asennetaan helposti ulottuvilla olevaan paikkaan. Kaikki liittäntät on kiinnitetään järjestelmään; lisäksi kotelossa on käytettävä SW17-vastakkapealeita. <p>Pikasulkuventtiili on asennettava siten, että:</p> <ul style="list-style-type: none"> keinuvipu on helposti ulottuvilla, keinuvipuun taitaton käytö ei ole mahdollista. <p>HUOMAUTUS</p> <p>Pikasulkuventtiiliin mahdolliesti vapaa liittäntä (A), (B) on suljettava tiiviisti niille tarkoitettuilla sululla.</p>	<p>Do montażu używać wyłącznie odpowiednich narzędzi. W przypadku połączeń śrubowych zawsze kontrować na krótku przyłączeniowym. Nie stosować nieodpowiednich narzędzi, np. szczypiec.</p> <p>Zachować kierunek montażu (oznaczono go strzałką na obudowie).</p> <p>WSKAZÓWKA</p> <ul style="list-style-type: none"> Zamontować zawór szybkozamykający w miejscu łatwo dostępnym. Wszystkie przyłącza należy wykonywać w stanie beznapięciowym, w tym celu należy z drugiej strony obudowy podpierać SW17. <p>Zawór szybkozamykający należy montować tak, aby:</p> <ul style="list-style-type: none"> dźwignia było łatwo dostępne, niemożliwe było niezamierzone lub przypadkowe uruchomienie dźwigni. <p>WSKAZÓWKA</p> <p>Niewykorzystane przyłącza zaworu szybkozamykającego (A), (B) szczerle zamknąć odpowiednią zaślepką.</p>	<p>Montaže se po potrebi lotite z ustremnim orodjem. V primeru vijačnih povezav vedno pritisnite na oporo priključka. Neprimerenga orodja, kot so npr. kleše, ne smete uporabljati. Upoštevajte puščico za smer pretoka!</p> <p>OBVESTILO</p> <ul style="list-style-type: none"> Hitraporni ventil namestite na lahko dostopno mesto. Vse priključke namestite brez napetosti, tako da ohije držite s SW17. <p>Hitraporni ventil mora biti vgrajen tako, da:</p> <ul style="list-style-type: none"> je prekucna ročica lahko dostopna, se prepreči nemaromo ali naključno uporabo prekucne ročice.
	TÆTHEDSKONTROL	TETTHETSKONTROLL	TÄTHETSKONTROLL	TIIVYSKOESTUS	KONTROLA SZCZELNOŚCI	KONTROLA TESNOSTI
	<p>Flaskegasanlægget skal inden første ibrugtagning, i forbindelse med overvågnings- og vedlikeholdsarbejder, inden genibrugtagning, efter væsentlige ændringer samt efter reparationsarbejder kontrolleres for tæthed af en sagkyndig*. *En sagkyndig er en person, der pga. vedkommendes uddannelse, viden og erfaring fra praktisk arbejde kan garantere, og kontrollen gennemføres forskriftsmæssigt.</p> <p>Kontroller før ibrugtagning, at produktets tilslutninger er tætte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle tilslutninger skal sprojttes med skumdannende midler iht. EN 14291 (f.eks. spray til lægesøgning, bestillings-nr. 02 601 00). Kontroller tætheden ved at holde øje med bobledannelse i det skumdannende middel. Hvis der dannes yderligere bobler, skal tilslutningerne efterspændes (se MONTERING). <p>A FORSIGTIG</p> <p>Ammoniak, som er indeholdt i visse sæber og rengøringsmidler, angriper messingarmaturerne. Messingarmaturer kan efter kontakt med ammoniak efter nogle måneder få revner og blive utætte.</p> <ul style="list-style-type: none"> Brug ikke ammoniakkoldige rengøringsmidler til dette produkt! 	<p>Før idriftsetting, i løbet af overvågnings- og vedlikeholdsarbejde, før det tas i bruk igjen etter større modifikasjoner og reparasjonsarbeid må LPG-anlegget kontrolleres for tettet av fagfolk*. *Fagfolk, er dem som er anerkjent, og som gjennom sin utdanning, kunnskap og praktiske erfaring kan garantere at de vil utføre testen riktig.</p> <p>Før idriftssetting må du kontrollere at produktets tilkoblinger er tette.</p> <ul style="list-style-type: none"> Alle tilkoblinger med skumdannende midler må sprayes iht. EN 14291 (f.eks. lekkasjesøkspay, best.-nr. 02 601 00). Kontroller tætheten i det du ser om det dannes bobler i det skumdannende middelet. Dersom det dannes flere bobler, må tilkoblingene strammes (se MONTERING). <p>A FORSIGTIG</p> <p>Ammoniakk, som noen sårer og rengøringsmidler inneholder, angriper messingarmaturer. Messingarmaturer kan etter kontakt med ammoniakk etter noen måneder få sprekker og lekkasjer.</p> <ul style="list-style-type: none"> Ikke bruk ammoniakkholdige sårer og rengøringsmidler til dette produktet! 	<p>Gasolanläggningens täthet måste kontrolleras av en expert* före det första idrifttagandet, i samband med övervågnings- och underhållsarbeten, före ett nytt idrifttagande eller efter väsentliga ändringar och reparationsarbeten. *Experten, erkända som experter av branschorganisationen för flytande gaser, är sådana som till följd av sin utbildning, sina kunskaper och sina erfarenheter som erhållits genom praktisk verksamhet garanterat genom för kontrollen korrekt.</p> <p>Kontrollera tätheten på produktens anslutningar innan idrifttagandet.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spraya in alla anslutningar med skumbildande medel enligt EN 14291 (exempelvis läckagesökningsspray, beställningsnummer 02 601 00). Kontrollera tätheten genom att undersöka om det bildas bubblor i det skumbildande medlet. Om det bildas fler bubblor måste anslutningarna dras åt (se MONTERING). <p>A OBS</p> <p>Ammoniak, som ingår i vissa tvål och rengöringsmedel, angriper mässingsarmaturer. De kan få sprickor och bli otäta efter ett par månader, om de har varit i kontakt med ammoniak.</p> <ul style="list-style-type: none"> Använd inte ammoniakhaltiga rengöringsmedel till den här produkten! 	<p>Asiantuntijan* on ennen nestekaasulaitteiston ensimmäistä käytöönottoa, tarkastus- ja kunnossapitolöiden yhteydessä, ennen uudelleenkäytöönottoa sekä merkitävien muutosten tai korjaushuoltojen jälkeen suoritettava järjestelmälle tiivistäkastustus. *Hyväksymä henkilötä, joiden koulutus, osaaminen ja käytännön kokemus varmistavat tarkastuksen asianmukaisen suorituksen.</p> <p>Laitteen tiivisys on tarkastettava ennen käytöönottoa.</p> <ul style="list-style-type: none"> Suihkuta kaikki liitoskohtiin standardin EN 14291 mukaisista vahtoista muodostavaa ainetta (esim. vuodenetsintäsuihke, tilausnumero 02 601 00). Tarkista tiivis ja tarkkaile vahtoa muodostavan aineen kuplien muodostusta. Jos kuplia muodostuu edelleen, kaikki liitoskohdat on kirkastettävä uudelleen (katso ASENNUUS). 	<p>Szczelność instalacji na gaz płynny musi być skontrolowana przez osobę uprawnioną* przed pierwszym uruchomieniem, w toku prac kontrolnych i konserwacyjnych, po wykonaniu istotnych zmian oraz prac naprawczych. *Osobami uprawnionymi w Niemczech są osoby uprawnione przez DVFG (niemieckie stowarzyszenie gazu płynnego), które ze względu na posiadane wykształcenie, wiedzę oraz umiejętności praktyczne gwarantują prawidłowe przeprowadzenie kontroli.</p> <p>Przed uruchomieniem sprawdzić przyłącza produktu pod kątem szczelności.</p> <ul style="list-style-type: none"> Spryskać wszystkie złącza środkiem pieniącym wg EN 14291 (np. sprayem do lokalizowania nieszczelności, nr katalogowy 02 601 00). Sprawdzić szczelność, obserwując, czy nie tworzą się pęcherzyki środka pieniącego. Jeśli powstają kolejne pęcherzyki, należy dokręcić przyłącza (patrz MONTAŻ). 	<p>Strokovnjak* mora sistem na utekočinjen naftni plin preveriti glede tesnosti pred prvim zagonom, med spremljanjem in vzdrževanjem, pred ponovnim zagonom, po večjih spremembah in vzdrževalnih delih. *Strokovnjaki so tiste osebe, ki na podlagi svoje izobrazbe, znanja in izkušenj iz praktičnega dela zagotavljajo, da bodo pregled opravile pravilno.</p> <p>Pred zagonom preverite, ali so priključka na proizvodu zatesnjeni.</p> <ul style="list-style-type: none"> Vse priključke glede na EN 14291 poškropite s penečimi se sredstvi (npr. razpršilo za iskanje lukenj, naroč. št. 02 601 00). Preverite tesnost tako, da ste pri penečem se sredstvu pozorni na nastajanje mehurčkov. Če mehurčki še nastajajo, je treba zategniti priključke (glejte pod MONTAŽA).
	IBRUGTAGNING	IDRIFTSETTING	IDRIFTAGANDE	KÄYTÖÖNOTTO	URUCHOMIENIE	ZAGON
	<p>Produktet er klar til brug, så snart det er monteret og har bestået TÆTHEDSKONTROLLEN.</p> <p>BEMÆRK</p> <p>Anlægget må først tages i brug, når alle tilslutninger er tilsluttet og der ikke længere findes utæther.</p> <p>Ibrugtagning ved at sætte vippearmen til „Åben-GRØN-I“-stilling. ⚠ Tag helt fat om vippearmen med tommel- og pegefinger - brug den dertil beregnede grebsfordybnings - flyt derefter vippearmen kontrolleret. Vær opmærksom på monterings- og betjeningsvejledningen til de tilsluttede forbrugsenheder!</p>	<p>Produktet er umiddelbart klart til drift efter montering og vellykket TETTHETSKONTROLL.</p> <p>MERK</p> <p>Ikke start systemet før alle tilkoblinger er utført, og det ikke er noen utettheter.</p> <p>Idriftssettelse ved å flytte løftearmen til „Åpen-GRØNN-I“-stilling. ⚠ Dekk hevearmen helt med tommel og pekefinger – bruk de nedsenkede håndtakene til dette – og før løftearmen på en kontrollert måte. Følg montasje- og bruksanvisningen for de tilkoblede forbrukerapparatene!</p>	<p>Efter monteringen och TÄTHETSKONTROLLEN är produkten klar att använda.</p> <p>ANMÄRKNING</p> <p>Ta inte anläggningen i drift förrän alla anslutningar är anslutna och det inte längre finns några otätheter.</p> <p>Idrifttagande genom att vipparmen ställs om till ”Öppen-GRÖNN-I“-läge. ⚠ Ta tag i hela vipparmen med tummen och pekfingret - använd avsedda greppskälar - och ställ sedan om vipparmen kontrollerat. Följ monterings- och bruksanvisningen för de anslutna förbrukarna!</p>	<p>Laite on asennuksen ja suoritun TIIVYSKOESTUKSEN jälkeen käytöönottu.</p> <p>HUOMAUTUS</p> <p>Laitteiston käytöönnotto on sallittu vasta, kun kaikki liittäntät on kytkeetty ja niiden tiivisys on varmistettu.</p> <p>Käytöönnotto tapahtuu asettamalla keinuvipu ”Auki-VIHREÄ-I”-asentoon. ⚠ Tartu keinuvipuun tukevasti peukalolla ja etusormella – hyödynnä uppokahvoja – ja siirrä keinuvipu halitusti haluttuun asentoon. Noudata kuluttajalaitteiden asennus- ja käytööhjelmissä annettuja ohjeita!</p>	<p>Bezpośrednio po montażu i przeprowadzeniu KONTROLI SZCZELNOŚCI produkt jest gotowy do eksploatacji.</p> <p>WSKAZÓWKA</p> <p>Instalację uruchomić dopiero po podłączeniu wszystkich przyłączy i usunięciu wszystkich nieszczelności.</p> <p>Uruchamianie poprzez zmianę pozycji dźwigni na pozycję „Otwarty-ZIELONY I“. ⚠ Dźwignię objąć całkowicie kciukiem i palcem wskazującym, wykorzystując pochwy, i później w sposób kontrolowany przesunąć ją. Przestrzegać instrukcji montażu i obsługi podłączonego urządzenia odbiorczego!</p>	<p>Proizvod je po opravljeni montaži in uspešni KONTROLI TESNOSTI takoj pripravljen na delovanje.</p> <p>OBVESTILO</p> <p>Naprava ne sme začeti delovati, dokler niso vsi priključki povezani in dokler ni več netesnosti.</p> <p>Zagon izvedete tako, da prekucno ročico postavite v položaj »Odperto-ZELENO I«. ⚠ S palcem in kazalcem popolnoma zgrabitte prekucno ročico – uporabite za to predvidena vdolba držala – in prekucno ročico nadzorovano obrnite. Upoštevajte navodila za montažo in uporabo priključenega(h) porabnika(ov)!</p>
	BETJENING	BETJENING	ANVÄNDNING	KÄTTÖ	OBSŁUGA	UPORABA
	<p>• Brug først dette produkt, når du har læst monterings- og betjeningsvejledningen omhyggeligt.</p> <p>• Overhold af hensyn til din egen sikkerhed alle sikkerhedsanvisninger i denne monterings- og brukerveileddingen.</p> <p>• Optraed ansvarsfuldt over for andre personer.</p>	<p>• Bruk dette produktet først når du har lest nøye gjennom monterings- og brukerveileddingen.</p> <p>• For din egen sikkerhet må du følge alle sikkerhetsanvisningene i denne monterings- og brukerveileddingen.</p> <p>• Oppfør deg ansvarsfullt gentemot andre personer.</p>	<p>• Använd den här produkten först när du har läst nøye gjennom monterings- och bruksanvisningen nog.</p> <p>• Beakta alla säkerhetsanvisningar i den här monterings- och bruksanvisningen för din egen säkerhet.</p> <p>• Uppträd ansvarsfullt gentemot andra personer.</p>	<p>• Laitetta saa käyttää vasta kun asennus- ja käytööhjeet on luettu huolellisesti.</p> <p>• Noudataakaan turvallisuutenne vuoksi kaikkia tämän asennus- ja käytööhjeen turvallisuusohjeita.</p> <p>• Toimikaa vastuullisesti muiden henkilöiden suhteen.</p>	<p>• Produkt można zacząć użytkować dopiero po dokładnym przeczytaniu instrukcji montażu i obsługi.</p> <p>• Dla własnego bezpieczeństwa należy przestrzegać wszystkich wskazówek bezpieczeństwa podanych w niniejszej instrukcji montażu i obsługi.</p> <p>• Zachowywać się w sposób odpowiedzialny w stosunku do innych osób.</p>	<p>• Ta proizvod uporabljaš šele, ko podrobno preberete navodila za montažo in uporabo.</p> <p>• Za vašo varnost upoštevajte vse varnostne obvestila v teh navodilih za montažo in uporabo.</p> <p>• Do drugih oseb se obnašajte odgovorno.</p>
	Vippearm i „Åben-GRØN-I“-stilling: • ÅBEN: → i gennemstrømningsretning! • Gennemstrømning til forbrugsenhed fri.	Løftearmen i „Åpen-GRØNN-I“ stilling: • ÅPEN: → i strømningsretning! • Gjennomstrømning til forbruker fri.	Vipparm i ”Öppen-GRÖN-I“-läge: • ÖPPET: → i flödesriktning! • Fritt flöde till förbrukaren.	Keinuvipu ”Auki-VIHREÄ-I“-asennossa: • AUKI: → virtaussuunnassa! • Virtaus kuluttajalle auki.	Dźwignia w pozycji „Otwarty ZIELONY-I“: • OTWARTY: → w kierunku przepływu! • Swobodny przepływ do urządzenia odbiorczego.	Prekucna ročica v položaju »Odperto-ZELENO-I«: • ODPRTO: → v smeri pretoka! • Pretok do potrošnika prost.
	Vippearm i „Lukket-RØD-O“-stilling: • Ingen gennemstrømning til forbrugsenhed. • „Lukket“-stilling: Tjener ikke til fuldstændig nedlukning af gasforsyningen.	Løftearmen i ”Stengt-RØD-O“-stilling: • Ingen gjennomstrømning til forbrukerapparat. • „Lukket“-stilling: setter ikke gasstilførselen ut av drift.	Vipparm i ”Stängd-RÖD-O“-läge: • Inget flöde till förbrukare. • ”Stängt“-läge: syftar inte till fullständig urdrifttagning av gasförsörjningen.	Keinuvipu ”Suljettu-PUNAINEN-O“-asennossa: • KEIJUTTUVA: → virtaussuunnassa! • Suljettu -asento: ei kelpaa kaasunsyötön käytöstä poistoon kokonaan.	Dźwignia w pozycji „Zamknięty CZERWONY-O“: • Brak przepływu do urządzenia odbiorczego/urządzeń odbiorczych. • Pozycja „Zamknięty“ nie jest przeznaczona do pełnego odłączenia zasilania gazowego.	Prekucna ročica v položaju »Zaprti-RDEČE-O«: • Ni pretoka do naprave, ki deluje na plin. • Položaj »zaprt«: ni namenjen kompletni zaustavitvi oskrbe s plinom.
	• Sætte altid vipparmen 180° helt til stop. • Vælg ikke en mellemstilling!	• Flytte altid løftearmen 180° for å oppnå full stop. • Ikke velg noen mellomstilling!	• Ställ alltid om vipparmen 180° tills det tar stopp. • Välj inte något mellanläge!	• Käännä keinuvipu aina 180° täysin vasteesseen. • Älä valitse välisentoa!	• Przesuwać zawsze o 180° do całkowitego oporu. • Nie zostawać w pozycji pośredniej!	• Prekucnu ročico vedno zavrite za 180° do konca. • Ne izberite vmesnega položaja!

4	DA	NO	SV	FI	PL	SL									
	VEDLIGEHOLDELSE	VEDLIKEHOLD	UNDERHÅLL	HUOLTO	KONSERWACJA	VZDRŽEVANJE									
	Under forudsætning af korrekt MONTERING og BETJENING er produktet vedligeholdsesfrit.	Produktet er vedlikeholdsfrift etter ordensmessig MONTERING og BETJENING.	Produkten är efter korrekt MONTERING och ANVÄNDNING underhållsfri.	Tuote on asianmukaisen ASENNUKSEN ja KÄYTÖN aikana huoltovapaa.	Prawidłowo ZAMONTOWANY I OBSŁUGIWANY produkt nie wymaga konservacji.	Proizvoda v primeru pravilne MONTAŽE in UPORABE ni treba vzdrževati.									
	FEJLAFHJÆLPNING	OPPRETTING AV FEIL	ÅTGÄRDANDE AV FEL	VIKOJEN KORJAUS	ROZWIĄZYwanie PROBLEMów	ODPRAVLJANJE NAPAK									
	Fejlårsag → afhjælpning ⚠️ Gaslukt Udsivende flaskegas er ekstrem brandfarlig! Kan medføre eksplosion. → Luk for gastilførslen! → Aktiver ikke de elektriske kontakter! → Anvend ikke telefon innendørs fra ① til ⑥! → Sørg for at udluftet rummene godt! → Tag flaskegasanlægget ud af drift! → Kontakt en specialiseret virksomhed med henblik på udbedring! Ingen gasgennemstrømning: → Åbn flaskeventil eller spærrearmaturer. → Sætte vippearmen til "Åben-GRØN-I"-stilling. Stadig ingen gasgennemstrømning: → Send produktet til kontrol hos producenten.	Fejlårsak → Tiltak ⚠️ Gaslukt Flytende gass som strømmer ut er høyeksplosiv! Kan medføre eksplosjon. → Lukk gasstilførselen! → Ikke betjen elektriske brytere! → Ikke bruk telefon innendørs fra ① til ⑥! → Luft rommet godt! → Sett det flytende gassanlegget ut av drift! → Dette skal gjøres av faglært personale! Ingen gassjennomstrømning: → Åpne gassflaskeventilen eller stengearmaturene. → Flytte løftearmen til "Åpen-GRØNN-I"-stilling. Fortsatt ingen gassjennomstrømning: → Send produktet til produsenten for kontroll.	Felorsak → Åtgärd ⚠️ Gaslukt Gasolen som strömmar ut är extremt lättantändlig! Kan leda till explosioner. → Stäng Gastillförselen! → Använd inga elektriska brytare omkopplare! → Använd ingen telefon inomhus i ① till ⑥ → Se till att rummen ventileras väl! → Ta gasolnälingen ur drift! → Kontakta ett specialistföretag! Inget gasflöde: → Öppna ventilen på gasflaskan eller avstängningsarmaturen. → Vipparmen ställs om till "Öppen-GRÖN-I"-läge. Fortfarande inget gasflöde: → Skicka tillbaka produkten till tillverkaren för inspektion.	Vian syy → Toimenpide ⚠️ Kaasunhaju Ulosvirravaa nestekaasu on erittäin sytyvä! Saattaa johtaa räjähdykseen. → Sulje kaasun syöttö! → Sähkökytkimä ei saa käyttää! → sisätilassa ① - ⑥ ei saa käyttää puhelinia! → Tila on tuuletettava hyvin! → Nestekaasulaite on poistettava käytöstä! → Annettaa ammattilaisen tehtäväksi! Ei kaasun virtauta: → Avaa kaasupullon venttiili tai sulkuventtiili. → Käytöönotto tapahtuu asettamalla keinuvipu "Auki-VIHREÄ-I"-asentoon. Ei vieläkään kaasun virtauta: → Skicka tillbaka produkten till verkaren tarkastavaksi.	Przyczyna błędu → Rozwiązywanie ⚠️ Zapach gazu Wypływający gaz płynny jest skrajnie zapalny! Może prowadzić do wybuchu. → Zamknąć dopływ gazu! → Nie naciskać wyłączników elektrycznych! → Nie wykonywać połączeń telefonicznych we wnętrzach od ① do ⑥! → Zapewnić dobrą wentylację pomieszczeń! → Wyłączyć instalację gazu płynnego! → Skontaktować się z wyspecjalizowaną firmą! Brak przepływu: → Otworzyć zawór butli lub armaturę odcinającą → Po pozycji dźwigni na pozycję „Otwarty-ZIELONY-I”. W dalszym ciągu brak przepływu gazu: → Produkt przesłać do producenta w celu sprawdzenia.	Vzrok napake → Ukrepl ⚠️ Vonj plina Uhajajoč utekočinjen plin je izjemno vnetljiv! Lahko povzroči eksplozije. → Zaprite dovod plina! → Ne uporabite električnih stikal! → Ne telefonirajte v notranjem prostoru ① do ⑥! → Dobro prezačite prostore! → Izklopite napravo z utekočinjenim plinom! → Poklicite strokovno službo! Ni plinskega pretoka: → Odprite ventil jeklenke ali zaporni ventil. → Postavite prekucno ročico v položaj »Odprto-ZELENO«-I«. Še vedno ni plinskega pretoka: → Pošljite izdelek proizvajalcu, da ga preveri.									
	UDSKIFTNING	SKIFTING	BYTE	VAIHTO	WYMIANA	ZAMENJAVA									
	Ved tegn på enhver form for slid og ødelæggelse af produktet eller en del af produktet skal produktet udskiftes. Når produktet er skiftet ud, skal trinnene MONTERING, TÆTHETSKONTROLL og IDRIFTSTILLING overholdes! For at sikre installationens fejfrie funktion under normale driftsbetingelser anbefales det at udskifte anlægsdele, der er utsat for slitage eller ældning som f.eks. trykkregulatorer, slanger, stengeinretninger hvis nødvendig blir byttet ut:	Hvis man oppdager slitasje eller feil på produktene eller deler av produktene, skal disse skiftes. Etter skifting av produktet, følg trinnene MONTERING, TÆTHETSKONTROLL og IDRIFTSTILLING! For å kunne garantere feilfri funksjon ved normale driftsbetingelser anbefaler vi at anleggssdeler som er utsatt for slitasje eller aldring, som f.eks trykkregulatorer, slanger, stengeinretninger hvis nødvendig blir byttet ut:	Vid tecken på slitage eller skador på produktene eller deler av produktene, ska de bytas ut. Efter byte av produktet ska stegen MONTERING, TÄTHETSKONTROLL och IDRIFTSTILLING följas! För att kunna garantera att installationen fungerar felfritt under normala driftförhållanden rekommenderar vi att anläggningsdelar som utsätts för slitage eller åldrande, t.ex. tryckregulator, slangar, avstängningsanordningar eventuellt byts ut:	Jos ilmenee mitään kuluma tai mitään häiriötä tuotteessa tai tuotteen osissa, nämä pitää vaihtaa. Noudata vaiheita ASENNUS, TIIVIYSKOESTUS ja KÄYTÖÖNOTTO tuotteen vaihdon jälkeen! Normaleissa käyttöolosuhteissa on suositeltavaa vaihtaa tarvittaessa laitteiston oikean toiminnan varmistamiseksi laitteet osat, jotka altistuvat kulumiselle tai vanhentumiselle, kuten esim. paineensäätimet, letkut, sulkuventtiilit:	W przypadku oznak zużycia, zniszczenia produktu lub jego części produkt należy wymienić. Po wymianie produktu postępować zgodnie z krokami MONTAŻ, KONTROLA SZCZELNOŚCI I URUCHAMIANIE! Aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji w normalnych warunkach eksploatacji, zaleca się w razie potrzeby wymianę części urządzenia ulegających zużyciu lub starzeniu, takich jak regulatory ciśnienia, węże, zawory odcinające:	V primeru kakrske kolibrane obrabe in unicenja izdelka ali dela izdelka je le-te treba zamenjati. Po zamenjavi izdelka bodite pozorni na MONTAŽO, KONTROLU TESNOSTI in SPUŠČANJE V POGON! Če želite pod normalnimi pogoji delovanja zagotoviti brezhibno delovanje instalacije, po potrebi zamenjajte sestavne dele naprave, ki so se obrabili ali so zastareli, kot so npr. regulatorji tlaka, cevni vodi, zaporne naprave:									
	• ved privat anvendelse efter 10 år	• etter 10 år i privat bruk	• vid privat användning efter 10 år	• yksityiskäytössä 10 vuoden jälkeen	• użytkowaniu prywatne - po 10 latach	• 10 let ob zasebni uporabi									
	• ved erhvervsmæssig anvendelse efter 10 år	• etter 10 år i kommersiell bruk	• vid professionell användning efter 10 år	• yrityskäytössä 10 vuoden jälkeen	• w sektorze działalności gospodarczej - po 10 latach	• 10 let ob obrtni uporabi									
	• efter 10 år ved privat brug • efter 10 år ved erhvervsmæssig brug	• etter 10 år i privat bruk • etter 10 år i forretningsdrift	• 10 år vid privat användning • vid professionell användning efter 10 år	• 10 vuoden jälkeen yksityisessä käytössä • kaupallisessa käytössä 10 vuoden jälkeen	• 10 lat przy korzystaniu w celach prywatnych • przy korzystaniu w celach służbowych 10 lat	• 10 let ob zasebni uporabi • 10 let ob obrtni uporabi									
	• efter 6 år ved privat brug • efter 9 år ved erhvervsmæssig brug	• etter 6 år i privat bruk • etter 9 år i forretningsdrift	• 6 år vid privat användning • vid professionell användning efter 9 år	• 6 vuoden jälkeen yksityisessä käytössä • kaupallisessa käytössä 9 vuoden jälkeen	• 6 lat przy korzystaniu w celach prywatnych • przy korzystaniu w celach służbowych 9 lat	• 6 let ob zasebni uporabi • 9 let ob obrtni uporabi									
	NEDLUKNING	DRIFTSNEDLEGGELSE	URDRIFTTAGANDE	KÄYTÖSTÄPOISTO	PRZERWANIE EKSPOLOATACJI	ZAUSTRAVITEV									
	Luk flaskeventilen og derefter spærrearmaturene på de tilkoblede forbrugere. Alle ventiler skal holdes lukket, når flaskegasanlægget ikke er i drift, må alle ventiler holdes stengt.	Steng gassflaskeventilen og deretter sperrearmaturene på de tilkoblede forbrukerne. Når det flytende gassanlegget ikke er i drift, må alle ventiler holdes stengt.	Stäng gasflaskeventilen och därefter de anslutna förbrukarnas avstängningsarmaturen. Håll alla ventiler stängda när gasolnälingen inte används.	Sulje kaasupullon venttiili ja sen jälkeen käyttölaiteen sulkuventtiili. Pidä kaikki venttiilit suljettuna, kun nestekaasulaite ei ole käytössä.	Zamknąć zawór butli z gazem, a następnie armaturę odcinającą podłączonych odbiorników. W przypadku nieużywania urządzenia zasilanego gazem ciekłym wszystkie zawory powinny być zamknięte.	Zaprite ventil plinske jeklenke, nato pa še zaporne ventile priključenih porabnikov. Če sistema na utekočinjen naftni plin ne uporablje, naj bodo vsi ventili zaprti.									
	BEMÆRK Alle frie tilslutninger i flaskegasanlæggets forsyningsledninger skal lukkes tæt med en dertil egnet lukning. BEMÆRK Hvis der dannes yderligere bobler, skal tilslutningerne efterspændes (se MONTERING). Hvis utætherederne ikke kan udbedres, må produktet ikke tages i brug, men skal udskiftes.	MERK Alle frie tilkoblinger i tilførselsledningene til LPG-anlegget skal lukkes tæt med en egnet lukning. MERK Dersom det dannes flere bobler, må tilkoblingene strammes (se MONTERING). Dersom utætherederne ikke kan utbedres, må ikke produktet settes i drift og må slås av.	ANMÄRKNING Alla lediga anslutningar i gasolnälingen ska förslutas tätt med en lämplig plugg. ANMÄRKNING Om det bildas fler bubblor måste anslutningarna dras åt (se MONTERING). Om det inte går att ätgärda utäthererna får produkten inte tas i drift utan måste bytas ut.	HUOMAUTUS Kaikki nestekaasulaiteen vapaat liittäintä on suljettu tiiviisti niille tarkoitettuilla sululla. HUOMAUTUS Jos kuplia muodostuu edelleen, kaikki liitoskohdat on kirstettävä uudelleen (katso ASENNUS). Jos tiiviyytä ei saada muodostettua, laitetta ei saa ottaa käyttöön ja se on vahindettava.	WSKAZÓWKA Aby uniknąć wycieku gazu, wszystkie wolne przyłącza doprowadzające gaz w instalacji należy szczerleńie zamknąć przy użyciu odpowiedniego zamknięcia. WSKAZÓWKA Jeśli powstają kolejne pęcherzyki, należy dokrećć przyłącza (patrz MONTAŻ). Jeżeli nie można usunąć nieszczelności, nie wolno eksplotować produktu i należy go wymienić.	OBVESTILO Vse proste priključke v dovodnih cevi sistemov na utekočinjen naftni plin je treba tesno zapreti z ustreznim tesnilom. OBVESTILO Če mehurčki še nastajajo, je treba zategniti priključke (glejte pod MONTAŽA). Če netesnosti ne morete odpraviti, proizvoda ne smete zagnati in ga je treba zamenjati.									
	BORTSKAFFELSE	DEPONERING	AVFALLSHANTERING	JÄTEHUOLTO	UTYLIZACJA	ODSTRANJEVANJE									
	Af hensyn til miljøet må vores produkter ikke bortskaffes som almindelig affald. Produktet skal bortskaffes via lokale indsamlings- eller genbrugscentre.	Av miljømessige hensyn, må en ikke kaste våre produkter i husholdningsavfallset. Produktet skal kastes på offentlige avfallsstasjoner eller problemstoffsamlinger.	För att skydda miljön får våra produkter inte kastas bland hushållssoporna. Materialsortera istället produkten på en lokal sopsorteringsanläggning.	Laitteitamme ei saa hävittää kotitalousjätteenväistämällä mukana ympäristönsuojeilulistaan sisältä. Laite on toimitettava ongelmajätteiden keräilytipaanseen.	W celu ochrony środowiska naturalnego nie utylizować naszych produktów razem z odpadami komunalnymi. Produkt należy oddać do miejscowego punktu zbiórki lub odzysku surowców wtórnych.	Zaradi zaščite okolja naših proizvodov ni dovoljeno odstranjevati s hišnimi odpadki. Proizvod je treba odstraniti prek krajevnih zbirališč ali deponij za recikliranje surovine.									
	TEKNISKE DATA	TEKNISKE DATA	TEKNISKA DATA	TEKNISET TIEDOT	DANE TECHNICZNE	TEHNIČNI PODATKI									
	Maks. tilladt tryk: PS 16 bar	Maks. tillatt trykk: PS 16 bar	Max. tillåtet tryck: PS 16 bar	Sallittu maksimipaine : PS 16 bar	Maks. dopuszczalne ciśnienie: PS 16 bar	Največji dovoljeni tlak: PS 16 barov									
	Materiale hus: CW617N-MS (messing)	Materiale hus: CW617N-MS (messing)	Material hölje: CW617N-MS (mässing)	Kotelon materiaali: CW617N-MS (messinki)	Materiał obudowy: CW617N-MS (mosiądz)	Material ohišja: CW617N-MS (medenina)									
	Omgivelsetstemperaturområde: -20 °C til +60 °C	Omgivelsetstemperaturområde: -20 °C til +60 °C	Omgivningstemperaturområde: -20 °C till +60 °C	Ympäristön lämpötila: -20 °C – +60 °C	Zakres temperatur otoczenia: -20°C do +60°C	Temperatura okolice: -20 °C do +60 °C									
	L maks. mm 67	B maks. mm 32	H maks. mm 84	L max. mm 67	B max. mm 32	H max. mm 84	P maks. mm 67	L maks. mm 32	K maks. mm 84	D maks. mm 67	S maks. mm 32	W maks. mm 84	Največ. D mm 67	Največ. Š mm 32	Največ. V mm 84
	GARANTI	GARANTI	GARANTI	TAKUU	RĘKOJMA	GARANCIA									
	Vi garanterer produktets forsikrsmæssige funktion og tæthed i det lovbevælfede tidssrum. Omfanget af vores garanti fremgår af § 8 i vores leverings- og betalingsbetingelser.	Vi garanterer for produktet og ordensmessig funksjon og tethet innen det juridisk foreskrevne tidssrommet. Omfanget av garantien vår retter seg etter § 8 i våre leverans- og betalingsbetingelser.	Vi lämnar garanti för att produkten ska fungera korrekt och vara tät inom den lagstadgade tiden. Omfattningen i vår garanti rättar sig efter § 8 i våra leverans- och betalningsvillkor.	Annamme takuun laitteen käyttötarkoituksen mukaisen toiminnan ja tiiviyden osalta lain edellyttämäksi ajaksi. Takuumme laajuisuus määräytyy toimitus- ja maksuehtojemme § 8:n mukaan.	Zapewniamy prawidłowe działanie i szczelność produktu w okresie wymaganym ustawą. Zakres rękojmi jest zgodny z § 8 naszych Warunków dostaw i płatności.	Jamčimo, da bo proizvod v zakonsko predpisanim obdobju deloval in tesnil, kot je treba. Obseg naše garancije se ravna po § 8. členu naših pogojev za dostavo in plačilo.									
	TEKNISKE ÆNDRINGER	TEKNISKE ENDRINGER	TEKNISKA ÄNDRINGAR	TEKNISET MUUTOKSET	ZMIANY TECHNICZNE	TEHNIČNE SPREMENBE									
	Alle oplysninger i denne monterings- og betjeningsvejledning er baseret på produkttests og afspejler den aktuelle viden og lovgivning samt de relevante standarder på udgivesdatoen. Der tages forbehold for ændringer i de tekniske data samt for tryk- og andre fejl. Alt billedmateriale er illustrerende og kan afvige fra faktisk utførelse.	Alle opplysninger i denne monterings- og brukerveilediringen er resultat av produktkontroll og i samsvar med næværende kunskapsnivå, samt lovgivning og gjeldende normer på utgivesdatoen. Endringer av tekniske data, trykkfeil og feil forbeholder. Alle bilder er til illustrativ formål og kan avvike fra faktisk utførelse.	Alla uppgifter i den här monterings- och brukerveilediringen är resultat av produktkontroller, och de motsvarar dagens kunskapsnivå, den nuvarande lagstiftningen och de tillämpliga normerna vid utgivesdatoen. Vi reserverar oss för ändringar i tekniska data, eventuella tryckfel och missstag. Alla bilder är avsedda för illustrativa ändamål och de kan avvika från det faktiska utförandet.	Kaikki tässä asennus- ja käyttöohjeessa annetut tiedot ovat tuotetestausten tulosta ja vastaavat sen hetkistä tietotaso sekä julkaisupäivämääritän sovellettavaa laisnäidintäjäksi. Takuumme laajuisuus määräytyy toimitus- ja maksuehtojemme § 8:n mukaan.	Wszystkie informacje zawarte w niniejszej instrukcji montażu i obsługi przygotowane na podstawie wyników kontroli produktu. Są one zgodne z obecnym stanem wiedzy oraz stanem prawnym i właściwymi normami obowiązującymi w momencie wydania. Zmiany parametrów technicznych, błędów drukarskich i omyłki zastrzeżone. Wszelkie ilustracje służą celom wizualizacyjnym i mogą odbiegać od wersji rzeczywistej.	Vsi podatki v tej navodilih za montažo in uporabo so rezultati preverjanja proizvoda in odgovarjajo tako takratnemu znanju kot tudi stanju zakonodaje in zadevnih norm ob datumu izdaje. Pridržujemo si pravico do sprememb tehničnih podatkov, tiskarskih napak in napak. Vse slike imajo ilustrativen namen in se lahko razlikujejo od dejanske izvedbe.									
	GOK Regler- und Armaturen-Gesellschaft mbH & Co. KG							Obernbreiter Straße							